


電站報表 2025|09

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/09/01-2025/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

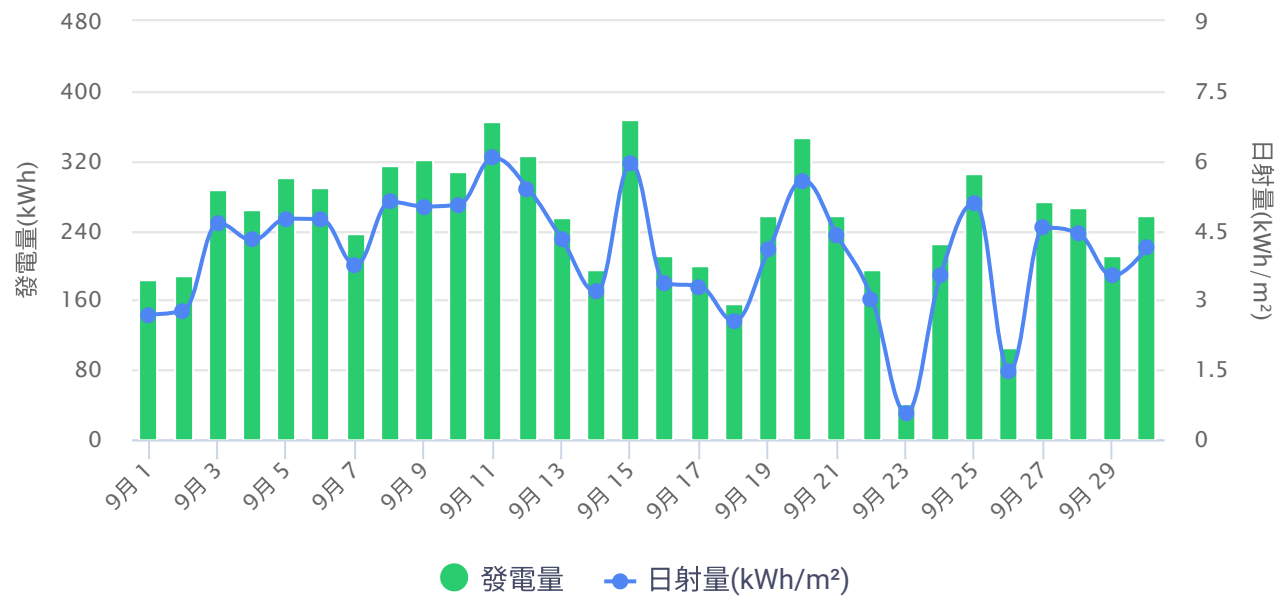

表格1. 2025/09/01-2025/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-09	7,517.8	100.59	121.24	83.8	33,083

表格2. 2025/09/01-2025/09/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.7	100.0

表格3. 2025/09/01-2025/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-09-01	183.7	2.46	2.69	91.5
2025-09-02	189.4	2.53	2.77	91.4
2025-09-03	287.5	3.85	4.65	82.7
2025-09-04	264.9	3.54	4.29	82.7
2025-09-05	300.7	4.02	4.75	84.7
2025-09-06	290.1	3.88	4.73	82.0
2025-09-07	236.6	3.17	3.75	84.3
2025-09-08	314.7	4.21	5.11	82.4
2025-09-09	321.6	4.30	5.01	83.8
2025-09-10	307.1	4.11	5.06	81.3
2025-09-11	365.6	4.89	6.06	80.8
2025-09-12	327.1	4.38	5.40	80.7
2025-09-13	255.5	3.42	4.29	79.6
2025-09-14	195.1	2.61	3.17	82.3
2025-09-15	366.8	4.91	5.94	82.7
2025-09-16	210.6	2.82	3.36	83.9
2025-09-17	199.9	2.67	3.29	81.4
2025-09-18	156.7	2.10	2.55	82.3
2025-09-19	258.1	3.45	4.07	84.9
2025-09-20	347.9	4.66	5.57	83.5
2025-09-21	256.6	3.43	4.38	78.5
2025-09-22	196	2.62	3.03	86.6
2025-09-23	40.6	0.54	0.57	95.9
2025-09-24	225.6	3.02	3.54	85.2
2025-09-25	305.7	4.09	5.08	80.5
2025-09-26	106	1.42	1.49	95.5
2025-09-27	273.1	3.65	4.55	80.3
2025-09-28	267.3	3.58	4.43	80.7
2025-09-29	210.9	2.82	3.52	80.2
2025-09-30	256.5	3.43	4.14	83.0