


# 電站報表 2025|06

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/06/01-2025/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

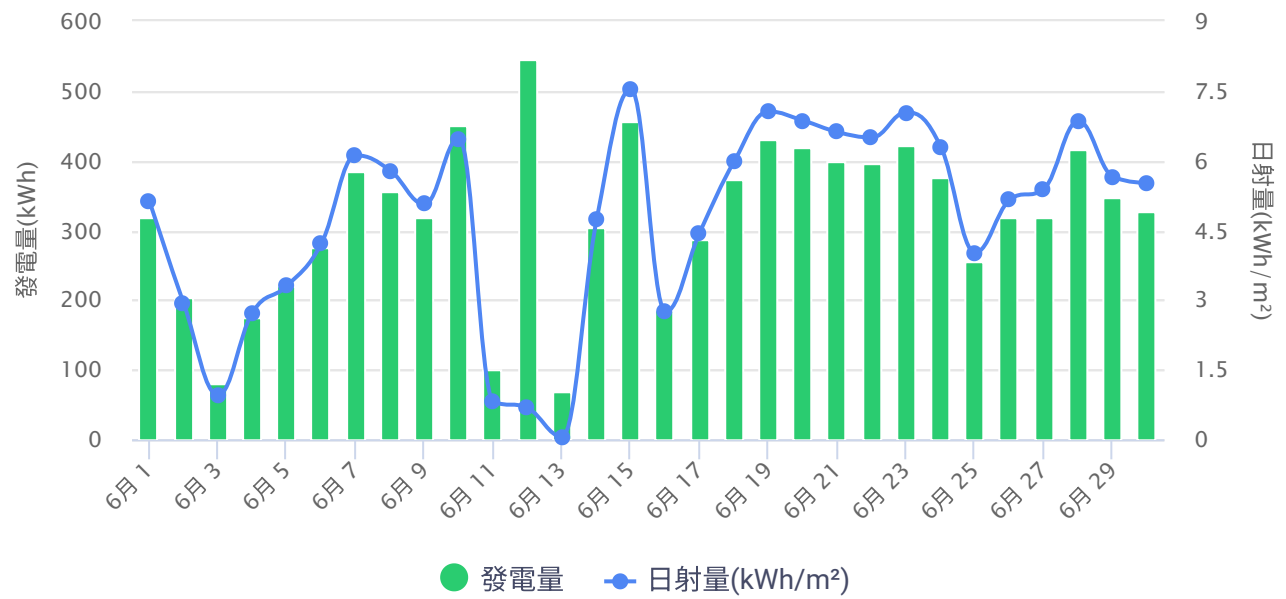

表格1. 2025/06/01-2025/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

| 時間      | 發電量(kWh) | 發電小時   | 日射量(kWh/m²) | PR(%) | 收入     |
|---------|----------|--------|-------------|-------|--------|
| 2025-06 | 9,527.2  | 127.47 | 142.65      | 79.1  | 41,925 |

表格2. 2025/06/01-2025/06/30 資料妥善率、發電妥善率

| 資料妥善率(%) | 發電妥善率(%) |
|----------|----------|
| 91.2     | 90.6     |

表格3. 2025/06/01-2025/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度  
\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

| 時間         | 發電量(kWh) | 發電小時 | 日射量(kWh/m <sup>2</sup> ) | PR(%) |
|------------|----------|------|--------------------------|-------|
| 2025-06-01 | 318.2    | 4.26 | 5.14                     | 81.5  |
| 2025-06-02 | 203.3    | 2.72 | 2.92                     | 81.2  |
| 2025-06-03 | 80       | 1.07 | 0.96                     | 81.3  |
| 2025-06-04 | 173.7    | 2.32 | 2.73                     | 83.7  |
| 2025-06-05 | 220.3    | 2.95 | 3.30                     | 82.0  |
| 2025-06-06 | 274.8    | 3.68 | 4.21                     | 81.8  |
| 2025-06-07 | 384.1    | 5.14 | 6.11                     | 78.4  |
| 2025-06-08 | 354.8    | 4.75 | 5.79                     | 82.0  |
| 2025-06-09 | 318.7    | 4.26 | 5.06                     | 61.5  |
| 2025-06-10 | 449.3    | 6.01 | 6.48                     | 60.6  |
| 2025-06-11 | 101.1    | 1.35 | 0.82                     | 42.7  |
| 2025-06-12 | 546.3    | 7.31 | 0.67                     | 56.2  |
| 2025-06-13 | 68.5     | 0.92 | 0.06                     | 98.3  |
| 2025-06-14 | 303.6    | 4.06 | 4.72                     | 86.0  |
| 2025-06-15 | 456.7    | 6.11 | 7.53                     | 81.2  |
| 2025-06-16 | 186.1    | 2.49 | 2.75                     | 90.6  |
| 2025-06-17 | 287      | 3.84 | 4.45                     | 86.2  |
| 2025-06-18 | 372.8    | 4.99 | 5.98                     | 83.1  |
| 2025-06-19 | 429.3    | 5.74 | 7.06                     | 81.4  |
| 2025-06-20 | 418.6    | 5.60 | 6.86                     | 81.6  |
| 2025-06-21 | 399.8    | 5.35 | 6.61                     | 80.9  |
| 2025-06-22 | 397.6    | 5.32 | 6.50                     | 81.9  |
| 2025-06-23 | 422.7    | 5.66 | 7.04                     | 80.3  |
| 2025-06-24 | 377.1    | 5.05 | 6.30                     | 80.1  |
| 2025-06-25 | 256      | 3.43 | 4.02                     | 85.2  |
| 2025-06-26 | 317.3    | 4.25 | 5.15                     | 82.5  |
| 2025-06-27 | 317.3    | 4.25 | 5.39                     | 78.7  |
| 2025-06-28 | 415.8    | 5.56 | 6.85                     | 81.2  |
| 2025-06-29 | 348.2    | 4.66 | 5.66                     | 82.3  |
| 2025-06-30 | 328.2    | 4.39 | 5.51                     | 79.7  |