


# 電站報表 2025|10

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/10/01-2025/10/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

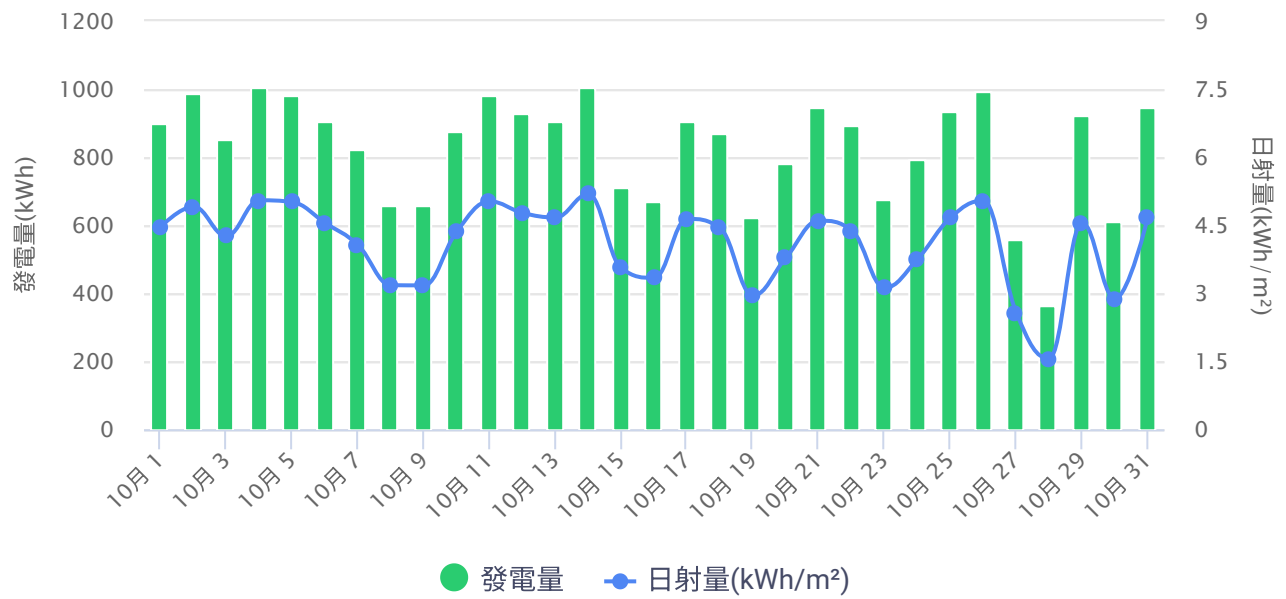

表格1. 2025/10/01-2025/10/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

| 時間      | 發電量(kWh) | 發電小時   | 日射量(kWh/m²) | PR(%) | 收入      |
|---------|----------|--------|-------------|-------|---------|
| 2025-10 | 25,688.9 | 106.98 | 127.19      | 84.7  | 113,047 |

表格2. 2025/10/01-2025/10/31 資料妥善率、發電妥善率

| 資料妥善率(%) | 發電妥善率(%) |
|----------|----------|
| 100.0    | 99.5     |

表格3. 2025/10/01-2025/10/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

| 時間         | 發電量(kWh) | 發電小時 | 日射量(kWh/m <sup>2</sup> ) | PR(%) |
|------------|----------|------|--------------------------|-------|
| 2025-10-01 | 898      | 3.74 | 4.46                     | 83.9  |
| 2025-10-02 | 988.1    | 4.11 | 4.91                     | 83.8  |
| 2025-10-03 | 854.4    | 3.56 | 4.26                     | 83.5  |
| 2025-10-04 | 1,005    | 4.19 | 5.05                     | 82.9  |
| 2025-10-05 | 984      | 4.10 | 5.01                     | 81.8  |
| 2025-10-06 | 906.2    | 3.77 | 4.55                     | 82.9  |
| 2025-10-07 | 820.6    | 3.42 | 4.06                     | 84.1  |
| 2025-10-08 | 657.7    | 2.74 | 3.18                     | 86.2  |
| 2025-10-09 | 658.4    | 2.74 | 3.17                     | 86.4  |
| 2025-10-10 | 878.2    | 3.66 | 4.36                     | 83.8  |
| 2025-10-11 | 980.2    | 4.08 | 5.02                     | 81.1  |
| 2025-10-12 | 928.7    | 3.87 | 4.77                     | 81.0  |
| 2025-10-13 | 907.2    | 3.78 | 4.67                     | 80.9  |
| 2025-10-14 | 1,007.7  | 4.20 | 5.19                     | 80.9  |
| 2025-10-15 | 713.8    | 2.97 | 3.55                     | 83.7  |
| 2025-10-16 | 671.3    | 2.80 | 3.34                     | 83.7  |
| 2025-10-17 | 907.7    | 3.78 | 4.64                     | 81.5  |
| 2025-10-18 | 870.8    | 3.63 | 4.44                     | 81.7  |
| 2025-10-19 | 620.7    | 2.58 | 2.95                     | 87.6  |
| 2025-10-20 | 783.4    | 3.26 | 3.78                     | 86.3  |
| 2025-10-21 | 947.3    | 3.95 | 4.60                     | 85.8  |
| 2025-10-22 | 894.5    | 3.72 | 4.39                     | 84.9  |
| 2025-10-23 | 675.1    | 2.81 | 3.12                     | 90.1  |
| 2025-10-24 | 794.1    | 3.31 | 3.75                     | 88.1  |
| 2025-10-25 | 932.6    | 3.88 | 4.67                     | 83.2  |
| 2025-10-26 | 991.2    | 4.13 | 5.04                     | 81.8  |
| 2025-10-27 | 561.6    | 2.34 | 2.57                     | 90.9  |
| 2025-10-28 | 363.1    | 1.51 | 1.56                     | 96.9  |
| 2025-10-29 | 925.4    | 3.85 | 4.55                     | 84.7  |
| 2025-10-30 | 613.1    | 2.55 | 2.88                     | 88.7  |
| 2025-10-31 | 948.8    | 3.95 | 4.68                     | 84.4  |