


# 電站報表 2026|03

裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

### 發電量

圖表1. 2026/03/01-2026/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

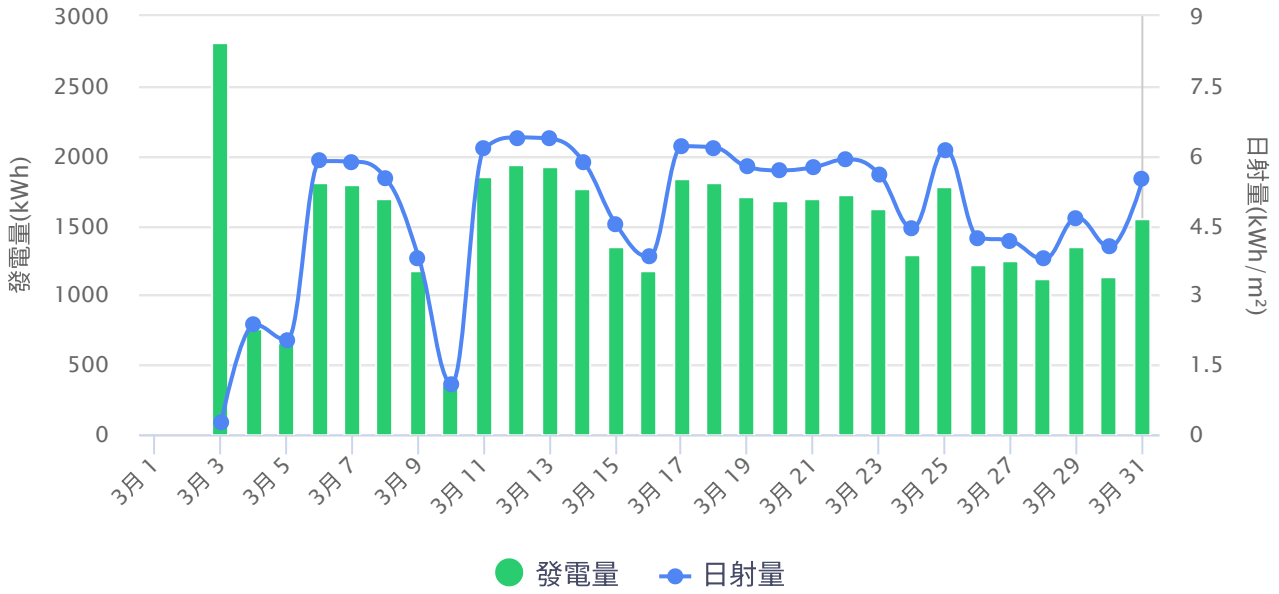

表格1. 2026/03/01-2026/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-03	43,830.8	129.61	137.93	94.0	88.7	192,882

表格2. 2026/03/01-2026/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
90.3	99.5

# 台中科技大學-昌明樓 2026|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/03/01-2026/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-03-01	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2026-03-02	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2026-03-03	2,817.6	8.33	0.27	3046.0	95.9	12,399
2026-03-04	764.4	2.26	2.36	95.6	95.2	3,364
2026-03-05	662.5	1.96	2.03	96.7	96.5	2,915
2026-03-06	1,809.7	5.35	5.88	91.0	90.7	7,964
2026-03-07	1,798.2	5.32	5.87	90.6	90.4	7,913
2026-03-08	1,688.8	4.99	5.51	90.7	90.5	7,432
2026-03-09	1,174	3.47	3.79	91.6	91.5	5,166
2026-03-10	365.7	1.08	1.09	99.3	98.3	1,609
2026-03-11	1,848.6	5.47	6.16	88.7	88.5	8,135
2026-03-12	1,935.9	5.72	6.39	89.6	89.5	8,519
2026-03-13	1,926.6	5.70	6.36	89.6	89.3	8,478
2026-03-14	1,762.6	5.21	5.87	88.8	88.6	7,757
2026-03-15	1,346.6	3.98	4.51	88.2	88.1	5,926
2026-03-16	1,175	3.47	3.82	90.9	90.4	5,171
2026-03-17	1,835.6	5.43	6.20	87.5	87.3	8,078
2026-03-18	1,812.8	5.36	6.17	86.9	86.7	7,977
2026-03-19	1,704.1	5.04	5.75	87.6	87.4	7,499
2026-03-20	1,673.7	4.95	5.68	87.1	86.9	7,365
2026-03-21	1,692.4	5.00	5.75	87.0	86.9	7,447
2026-03-22	1,723.6	5.10	5.92	86.1	85.9	7,585
2026-03-23	1,622.6	4.80	5.59	85.9	85.7	7,141
2026-03-24	1,287.5	3.81	4.44	85.7	85.3	5,666
2026-03-25	1,783.7	5.27	6.13	86.0	85.9	7,849
2026-03-26	1,222.9	3.62	4.24	85.2	85.2	5,382
2026-03-27	1,244	3.68	4.16	88.4	88.1	5,474
2026-03-28	1,113.7	3.29	3.77	87.3	87.1	4,901
2026-03-29	1,347.2	3.98	4.66	85.5	85.3	5,929
2026-03-30	1,135.9	3.36	4.03	83.3	83.2	4,999
2026-03-31	1,555	4.60	5.50	83.7	83.3	6,843