

電站報表

2026|04


裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓



發電量

圖表1. 2026/04/01-2026/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

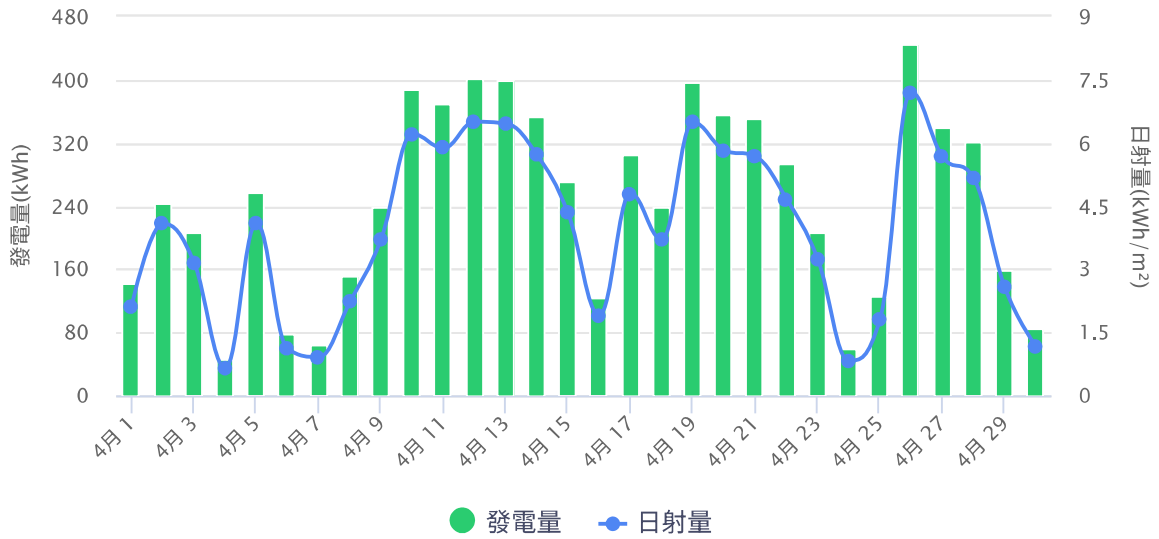

表格1. 2026/04/01-2026/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-04	7,427.5	99.38	117.89	84.3	86.4	32,686

表格2. 2026/04/01-2026/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.9	99.4

台中科技大學-弘業樓 2026|04

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/04/01-2026/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-04-01	142.1	1.90	2.12	89.7	89.7	625
2026-04-02	244.5	3.27	4.08	80.2	80.3	1,076
2026-04-03	207.4	2.77	3.16	87.8	87.8	913
2026-04-04	46.9	0.63	0.65	96.6	94.8	207
2026-04-05	257	3.44	4.09	84.1	84.1	1,131
2026-04-06	78.7	1.05	1.11	94.7	93.6	346
2026-04-07	64.9	0.87	0.91	95.0	93.6	286
2026-04-08	152.1	2.03	2.22	91.8	91.8	669
2026-04-09	239.8	3.21	3.71	86.4	86.5	1,055
2026-04-10	388.2	5.19	6.21	83.6	83.6	1,708
2026-04-11	370.4	4.96	5.88	84.2	84.2	1,630
2026-04-12	402.4	5.38	6.50	82.8	82.8	1,771
2026-04-13	398.8	5.34	6.46	82.6	82.6	1,755
2026-04-14	353.7	4.73	5.72	82.7	82.7	1,556
2026-04-15	270.2	3.62	4.33	83.4	83.5	1,189
2026-04-16	124.3	1.66	1.91	87.3	87.3	547
2026-04-17	305.9	4.09	4.80	85.2	85.3	1,346
2026-04-18	240	3.21	3.71	86.6	86.6	1,056
2026-04-19	398.2	5.33	6.49	82.1	82.1	1,752
2026-04-20	355.2	4.75	5.83	81.5	81.5	1,563
2026-04-21	352.5	4.72	5.68	83.0	83.0	1,551
2026-04-22	293	3.92	4.67	84.0	84.0	1,289
2026-04-23	205.8	2.75	3.24	85.1	85.1	906
2026-04-24	59.3	0.79	0.83	95.8	95.9	261
2026-04-25	126	1.69	1.79	94.2	94.2	554
2026-04-26	445.8	5.96	7.21	82.7	82.7	1,962
2026-04-27	340.7	4.56	5.67	80.4	80.2	1,499
2026-04-28	320.9	4.29	5.16	83.2	83.2	1,412
2026-04-29	158.9	2.13	2.58	82.4	82.4	699
2026-04-30	84.2	1.13	1.17	96.2	96.3	370