


電站報表 2025|06

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/06/01-2025/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

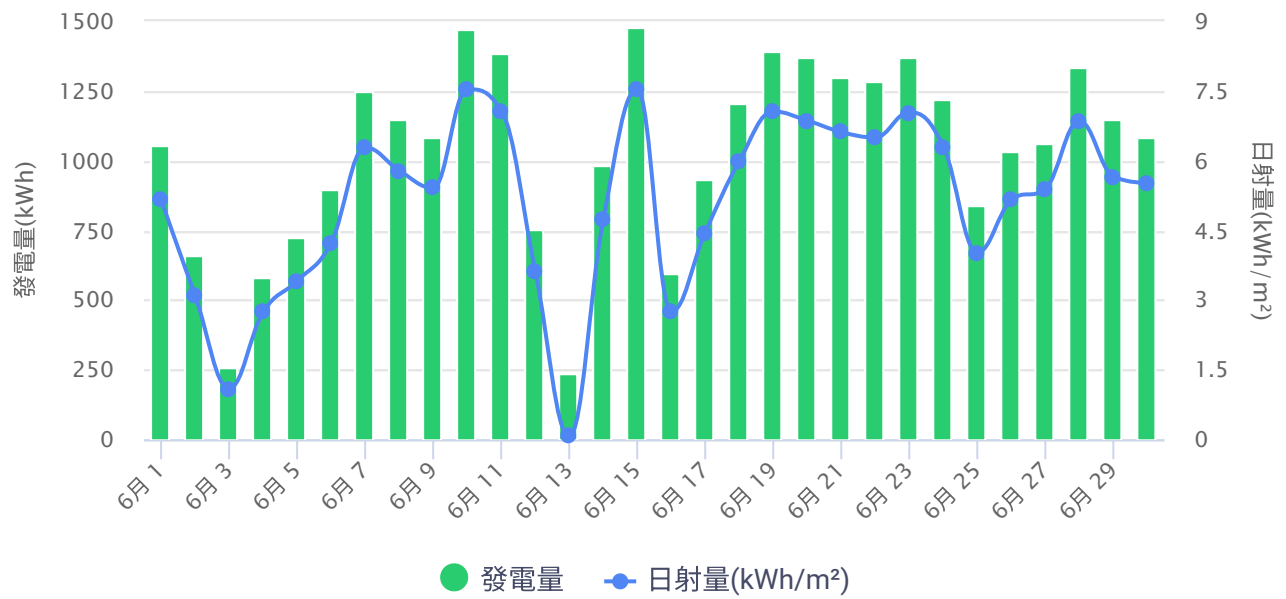

表格1. 2025/06/01-2025/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-06	31,161.6	129.77	153.91	85.5	137,130

表格2. 2025/06/01-2025/06/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
97.3	99.6

表格3. 2025/06/01-2025/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-06-01	1,052.4	4.38	5.16	85.0
2025-06-02	660.7	2.75	3.09	89.1
2025-06-03	259	1.08	1.10	98.3
2025-06-04	579.5	2.41	2.74	88.2
2025-06-05	728.1	3.03	3.41	88.9
2025-06-06	899.7	3.75	4.23	88.5
2025-06-07	1,247.1	5.19	6.28	82.7
2025-06-08	1,151.4	4.79	5.79	82.9
2025-06-09	1,085.3	4.52	5.41	83.5
2025-06-10	1,471.2	6.13	7.53	81.3
2025-06-11	1,386.8	5.78	7.08	81.6
2025-06-12	755.5	3.15	3.63	86.7
2025-06-13	236.1	0.98	0.07	107.4
2025-06-14	984.1	4.10	4.72	86.7
2025-06-15	1,479.5	6.16	7.53	81.8
2025-06-16	599	2.49	2.75	90.8
2025-06-17	933	3.89	4.45	87.2
2025-06-18	1,208.9	5.03	5.98	84.1
2025-06-19	1,389.6	5.79	7.06	82.0
2025-06-20	1,370.1	5.71	6.86	83.1
2025-06-21	1,299.2	5.41	6.61	81.8
2025-06-22	1,288.2	5.36	6.50	82.6
2025-06-23	1,372.1	5.71	7.04	81.2
2025-06-24	1,223.5	5.10	6.30	80.9
2025-06-25	841.2	3.50	4.02	87.1
2025-06-26	1,031.5	4.30	5.15	83.4
2025-06-27	1,062.6	4.42	5.39	82.0
2025-06-28	1,336.6	5.57	6.85	81.3
2025-06-29	1,148.9	4.78	5.66	84.6
2025-06-30	1,080.9	4.50	5.51	81.6