

電站報表


2026|07

裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2026/07/01-2026/07/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

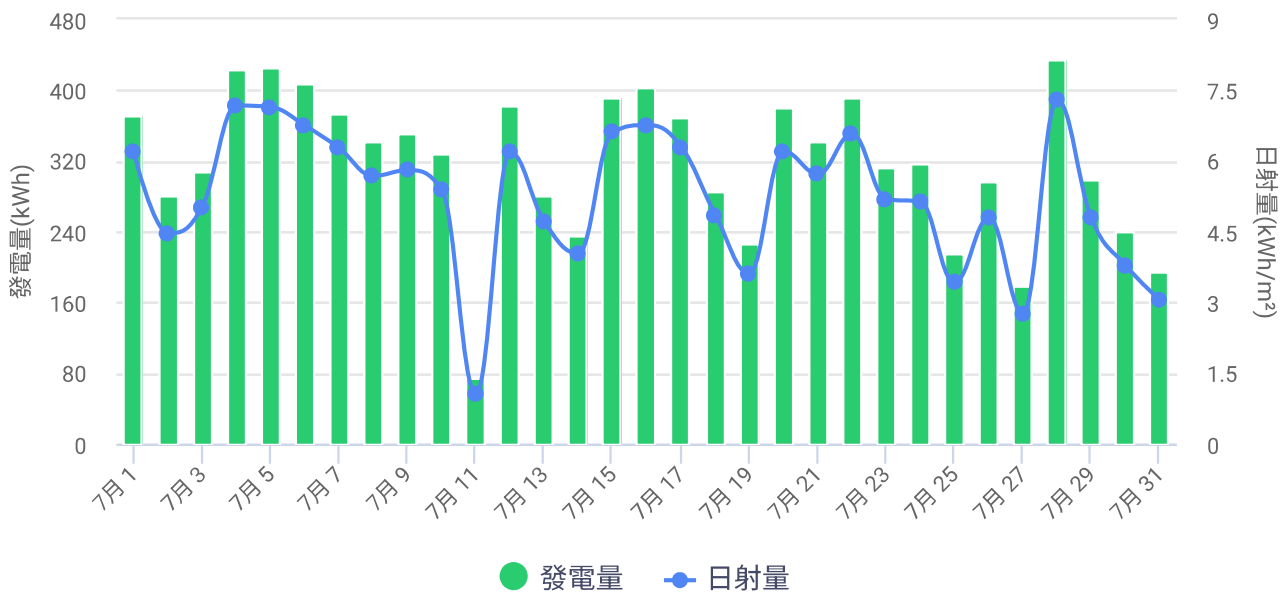

表格1. 2026/07/01-2026/07/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-07	9,863.9	131.98	162.71	81.1	81.8	43,407

表格2. 2026/07/01-2026/07/31 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.8	100.0

台中科技大學-弘業樓 2026|07

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/07/01-2026/07/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-07-01	371.9	4.98	6.19	80.3	80.3	1,636
2026-07-02	281.1	3.76	4.46	84.4	84.4	1,237
2026-07-03	307.7	4.12	5.03	81.9	81.9	1,354
2026-07-04	423.6	5.67	7.17	79.0	79.0	1,864
2026-07-05	425	5.69	7.14	79.6	79.6	1,870
2026-07-06	408.2	5.46	6.75	80.9	80.9	1,796
2026-07-07	374.6	5.01	6.27	79.9	79.9	1,648
2026-07-08	341.8	4.57	5.68	80.5	80.5	1,504
2026-07-09	351.7	4.71	5.80	81.1	81.1	1,548
2026-07-10	328.5	4.40	5.40	81.3	81.3	1,446
2026-07-11	73.9	0.99	1.06	93.1	93.3	325
2026-07-12	382.4	5.12	6.18	82.8	82.9	1,683
2026-07-13	279.7	3.74	4.71	79.5	79.5	1,231
2026-07-14	235.2	3.15	4.03	78.1	78.1	1,035
2026-07-15	392.4	5.25	6.61	79.4	79.4	1,727
2026-07-16	403.7	5.40	6.76	79.9	79.9	1,776
2026-07-17	369.9	4.95	6.30	78.6	78.6	1,628
2026-07-18	285.6	3.82	4.86	78.6	78.6	1,257
2026-07-19	226.8	3.03	3.62	83.9	83.9	998
2026-07-20	379.5	5.08	6.20	82.0	82.0	1,670
2026-07-21	341.2	4.57	5.72	79.8	79.9	1,501
2026-07-22	391.8	5.24	6.57	79.8	79.8	1,724
2026-07-23	311.9	4.17	5.19	80.5	80.5	1,372
2026-07-24	317.5	4.25	5.13	82.8	82.8	1,397
2026-07-25	214	2.86	3.42	83.7	83.7	942
2026-07-26	296.1	3.96	4.79	82.7	82.7	1,303
2026-07-27	179.7	2.40	2.77	86.9	86.9	791
2026-07-28	434.9	5.82	7.29	79.9	79.9	1,914
2026-07-29	298	3.99	4.78	83.4	83.4	1,311
2026-07-30	240.2	3.21	3.78	85.0	85.0	1,057
2026-07-31	195.5	2.62	3.05	85.7	85.8	860