

電站報表


2026|08

裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2026/08/01-2026/08/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

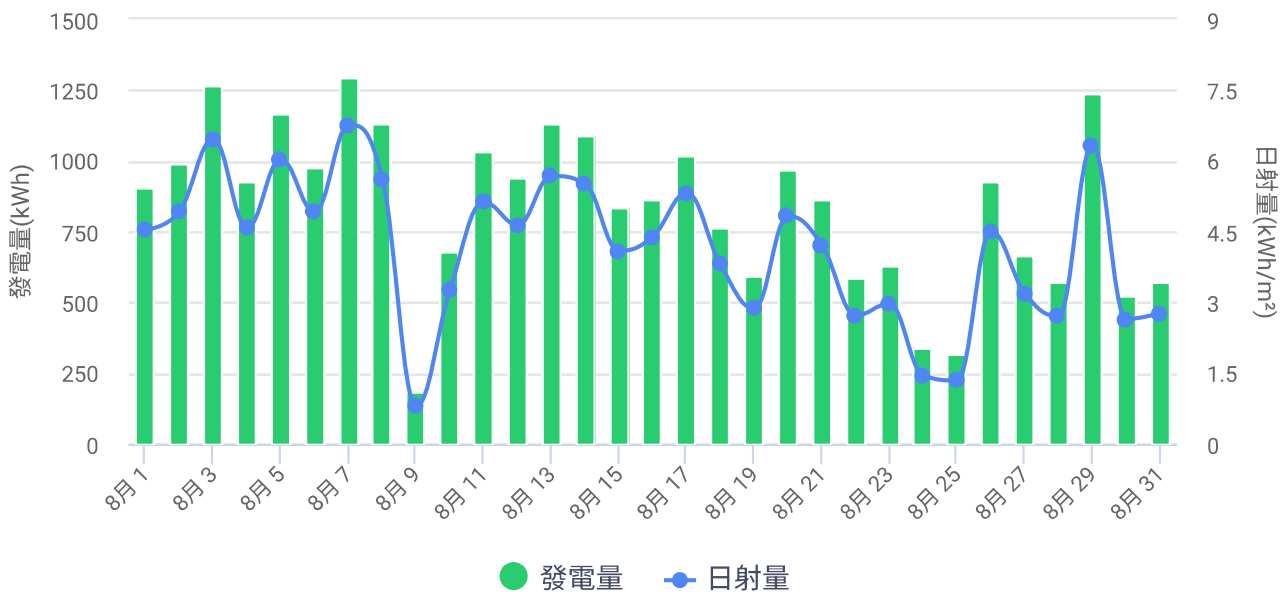

表格1. 2026/08/01-2026/08/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-08	25,990.6	108.24	128.96	83.9	85.4	114,374

表格2. 2026/08/01-2026/08/31 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.7	99.5

台中科技大學-中正大樓 2026|08

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/08/01-2026/08/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-08-01	904.6	3.77	4.54	83.0	83.0	3,981
2026-08-02	987.4	4.11	4.93	83.4	83.4	4,345
2026-08-03	1,268.8	5.28	6.46	81.9	81.9	5,583
2026-08-04	925.5	3.85	4.58	84.1	84.1	4,073
2026-08-05	1,166.9	4.86	6.03	80.6	80.6	5,135
2026-08-06	974.2	4.06	4.92	82.4	82.4	4,287
2026-08-07	1,298	5.41	6.76	80.0	80.0	5,712
2026-08-08	1,128.8	4.70	5.62	83.7	83.7	4,967
2026-08-09	185	0.77	0.80	96.8	96.9	814
2026-08-10	682.4	2.84	3.26	87.2	87.3	3,003
2026-08-11	1,031.8	4.30	5.12	83.8	83.9	4,541
2026-08-12	943	3.93	4.64	84.7	84.7	4,150
2026-08-13	1,130.1	4.71	5.68	82.9	82.9	4,973
2026-08-14	1,091.3	4.54	5.51	82.4	82.4	4,802
2026-08-15	835.3	3.48	4.09	85.1	85.1	3,676
2026-08-16	863.4	3.60	4.39	81.9	81.9	3,800
2026-08-17	1,016.7	4.23	5.32	79.6	79.6	4,474
2026-08-18	767.1	3.19	3.80	84.1	84.1	3,376
2026-08-19	595.6	2.48	2.87	86.4	86.4	2,621
2026-08-20	968.8	4.03	4.83	83.5	83.5	4,263
2026-08-21	860.6	3.58	4.21	85.2	85.2	3,787
2026-08-22	589.6	2.46	2.72	90.4	90.4	2,595
2026-08-23	626.6	2.61	2.97	87.8	87.8	2,757
2026-08-24	341.4	1.42	1.45	97.8	97.8	1,502
2026-08-25	315.9	1.32	1.34	98.3	98.3	1,390
2026-08-26	924.1	3.85	4.50	85.6	85.6	4,067
2026-08-27	666.6	2.78	3.19	87.1	87.1	2,933
2026-08-28	574.5	2.39	2.71	88.4	88.4	2,528
2026-08-29	1,234.9	5.14	6.33	81.2	81.2	5,434
2026-08-30	520.4	2.17	2.65	81.8	81.7	2,290
2026-08-31	571.3	2.38	2.77	85.9	85.9	2,514