

電站報表


2026|05

裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2026/05/01-2026/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

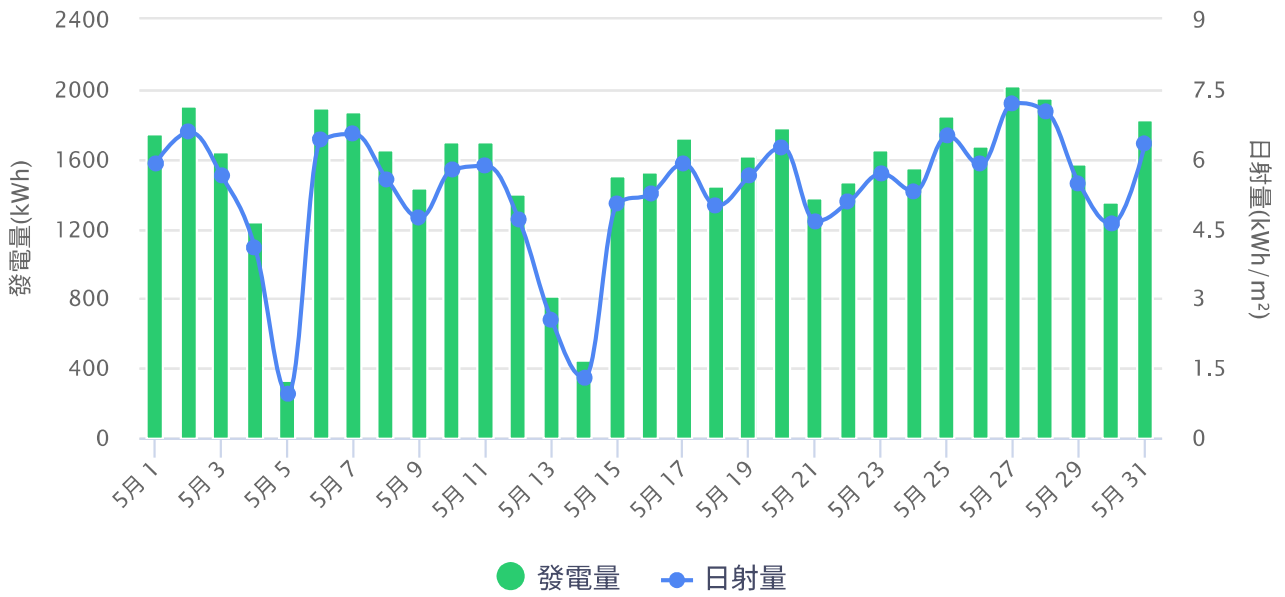

表格1. 2026/05/01-2026/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-05	47,700	141.05	163.26	86.4	87.5	209,909

表格2. 2026/05/01-2026/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	99.6

台中科技大學-昌明樓 2026|05

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/05/01-2026/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-05-01	1,742.8	5.15	5.92	87.1	87.0	7,669
2026-05-02	1,911.8	5.65	6.57	86.0	86.0	8,413
2026-05-03	1,645.6	4.87	5.62	86.6	86.6	7,242
2026-05-04	1,241.5	3.67	4.08	90.1	90.0	5,463
2026-05-05	335.4	0.99	0.95	104.3	104.0	1,476
2026-05-06	1,897.3	5.61	6.41	87.5	87.4	8,349
2026-05-07	1,867.5	5.52	6.53	84.6	84.6	8,218
2026-05-08	1,652.7	4.89	5.56	87.8	87.8	7,273
2026-05-09	1,434.4	4.24	4.73	89.6	89.6	6,312
2026-05-10	1,705	5.04	5.77	87.3	87.3	7,503
2026-05-11	1,704.3	5.04	5.84	86.2	86.2	7,500
2026-05-12	1,400.5	4.14	4.69	88.4	88.3	6,163
2026-05-13	813.3	2.40	2.52	95.5	95.4	3,579
2026-05-14	445.9	1.32	1.30	101.7	101.6	1,962
2026-05-15	1,507	4.46	5.04	88.3	88.3	6,632
2026-05-16	1,529.4	4.52	5.25	86.1	86.1	6,730
2026-05-17	1,723.1	5.10	5.89	86.5	86.4	7,583
2026-05-18	1,441.2	4.26	4.99	85.3	85.3	6,342
2026-05-19	1,617.2	4.78	5.63	85.0	84.9	7,116
2026-05-20	1,776.7	5.25	6.25	84.0	84.0	7,819
2026-05-21	1,376	4.07	4.66	87.4	87.3	6,055
2026-05-22	1,472.4	4.35	5.07	85.8	85.8	6,480
2026-05-23	1,649.4	4.88	5.68	85.8	85.8	7,258
2026-05-24	1,551.1	4.59	5.30	86.6	86.5	6,826
2026-05-25	1,846.4	5.46	6.49	84.2	83.5	8,125
2026-05-26	1,682.2	4.97	5.88	84.6	84.6	7,403
2026-05-27	2,020.6	5.98	7.20	82.9	82.9	8,892
2026-05-28	1,950.4	5.77	7.01	82.3	82.3	8,583
2026-05-29	1,575.1	4.66	5.45	85.4	85.4	6,931
2026-05-30	1,360.3	4.02	4.60	87.4	87.4	5,986
2026-05-31	1,823.2	5.39	6.35	84.9	84.9	8,023