

電站報表

2026|04


裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓



發電量

圖表1. 2026/04/01-2026/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

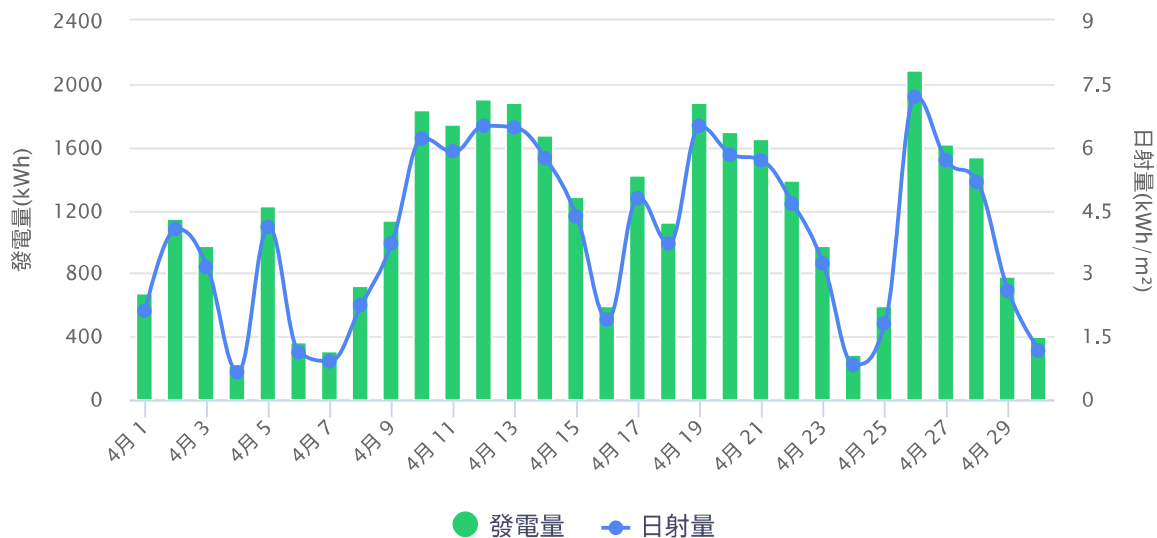

表格1. 2026/04/01-2026/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-04	35,173.4	104.01	117.84	88.3	90.4	154,784

表格2. 2026/04/01-2026/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.9	98.6

台中科技大學-昌明樓 2026|04

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/04/01-2026/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-04-01	673.8	1.99	2.11	94.3	93.4	2,965
2026-04-02	1,147.1	3.39	4.05	83.8	83.6	5,048
2026-04-03	976.4	2.89	3.16	91.3	91.3	4,297
2026-04-04	221.5	0.65	0.65	100.7	100.6	975
2026-04-05	1,229.9	3.64	4.09	89.0	89.0	5,412
2026-04-06	366.4	1.08	1.11	97.4	97.4	1,612
2026-04-07	305.5	0.90	0.91	98.8	98.2	1,344
2026-04-08	719.1	2.13	2.22	95.9	95.7	3,165
2026-04-09	1,135.7	3.36	3.71	90.5	90.4	4,998
2026-04-10	1,838.7	5.44	6.21	87.5	87.5	8,092
2026-04-11	1,747.7	5.17	5.88	87.8	87.8	7,691
2026-04-12	1,904	5.63	6.50	86.6	86.6	8,379
2026-04-13	1,887.7	5.58	6.46	86.4	86.4	8,307
2026-04-14	1,682	4.97	5.72	87.0	86.9	7,402
2026-04-15	1,283.6	3.80	4.33	87.6	87.5	5,649
2026-04-16	600.8	1.78	1.91	93.2	93.1	2,644
2026-04-17	1,424.5	4.21	4.80	87.7	87.7	6,269
2026-04-18	1,127.4	3.33	3.71	89.9	89.9	4,961
2026-04-19	1,887.1	5.58	6.49	86.0	86.0	8,304
2026-04-20	1,697.2	5.02	5.83	86.1	86.0	7,469
2026-04-21	1,651.1	4.88	5.68	85.9	85.8	7,266
2026-04-22	1,384.9	4.10	4.67	87.7	87.7	6,094
2026-04-23	974.1	2.88	3.22	89.5	88.4	4,287
2026-04-24	282	0.83	0.83	100.6	100.4	1,241
2026-04-25	597.2	1.77	1.79	98.8	98.1	2,628
2026-04-26	2,095	6.19	7.21	85.9	85.9	9,219
2026-04-27	1,616.3	4.78	5.67	84.3	84.1	7,113
2026-04-28	1,538.1	4.55	5.16	88.2	88.1	6,769
2026-04-29	777.6	2.30	2.58	89.1	88.9	3,422
2026-04-30	401.3	1.19	1.17	101.4	100.7	1,766