


# 電站報表 2026|02

裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

### 發電量

圖表1. 2026/02/01-2026/02/28 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

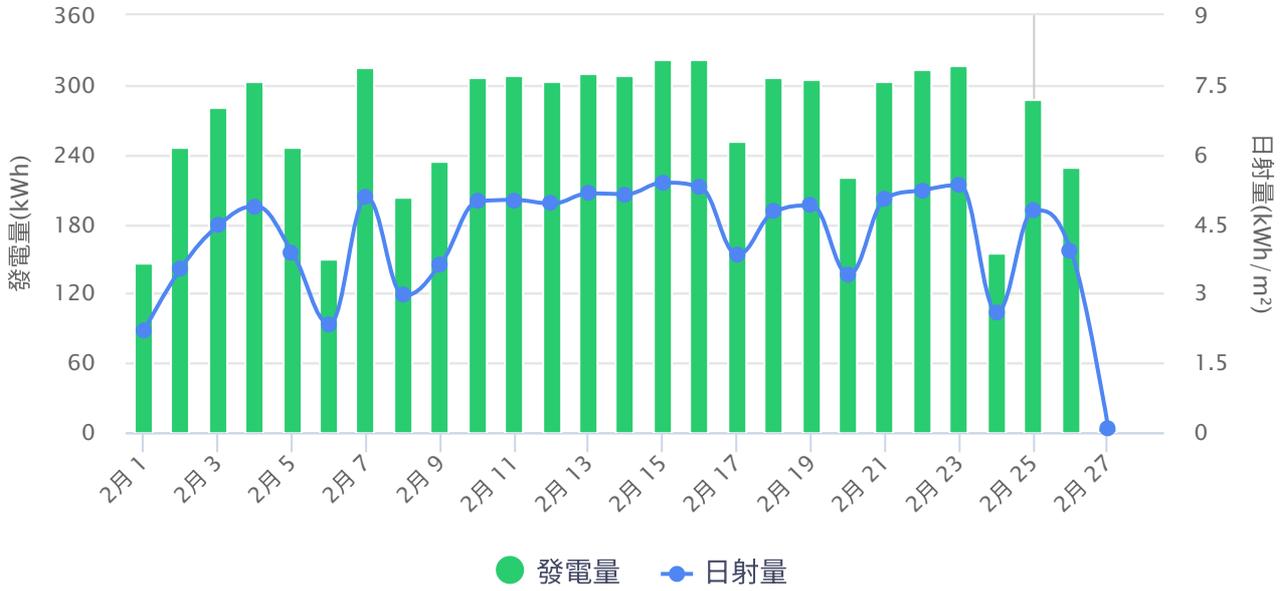

表格1. 2026/02/01-2026/02/28 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-02	6,999	93.64	112.75	83.1	83.5	30,800

表格2. 2026/02/01-2026/02/28 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
93.2	99.5

# 台中科技大學-弘業樓 2026|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/02/01-2026/02/28 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-02-01	146	1.95	2.21	88.6	88.6	643
2026-02-02	245.6	3.29	3.55	92.6	92.6	1,081
2026-02-03	280.5	3.75	4.46	84.1	84.1	1,235
2026-02-04	303	4.05	4.88	83.1	83.1	1,333
2026-02-05	245.9	3.29	3.87	85.0	85.0	1,082
2026-02-06	149.7	2.00	2.34	85.7	85.7	659
2026-02-07	315.3	4.22	5.07	83.2	83.2	1,388
2026-02-08	203.3	2.72	2.95	92.2	92.2	895
2026-02-09	234.5	3.14	3.64	86.3	86.3	1,032
2026-02-10	307.3	4.11	4.98	82.5	82.5	1,352
2026-02-11	308	4.12	5.01	82.2	82.2	1,355
2026-02-12	303.8	4.06	4.93	82.4	82.4	1,337
2026-02-13	309.8	4.14	5.16	80.4	80.4	1,363
2026-02-14	309	4.13	5.14	80.4	80.4	1,360
2026-02-15	321.5	4.30	5.39	79.9	79.9	1,415
2026-02-16	322	4.31	5.29	81.5	81.5	1,417
2026-02-17	250.7	3.35	3.83	87.6	87.6	1,103
2026-02-18	305.8	4.09	4.76	85.9	85.9	1,346
2026-02-19	305.1	4.08	4.89	83.4	83.4	1,343
2026-02-20	220.9	2.96	3.40	86.9	86.9	972
2026-02-21	303.8	4.06	5.05	80.4	80.4	1,337
2026-02-22	313.2	4.19	5.22	80.2	80.2	1,378
2026-02-23	316.3	4.23	5.34	79.3	79.3	1,392
2026-02-24	155.4	2.08	2.59	80.1	80.2	684
2026-02-25	287.3	3.84	4.79	80.2	80.2	1,264
2026-02-26	229.8	3.08	3.91	78.7	78.7	1,011
2026-02-27	5.5	0.07	0.09	81.4	81.8	24
2026-02-28	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A