

電站報表


2026|07

裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2026/07/01-2026/07/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

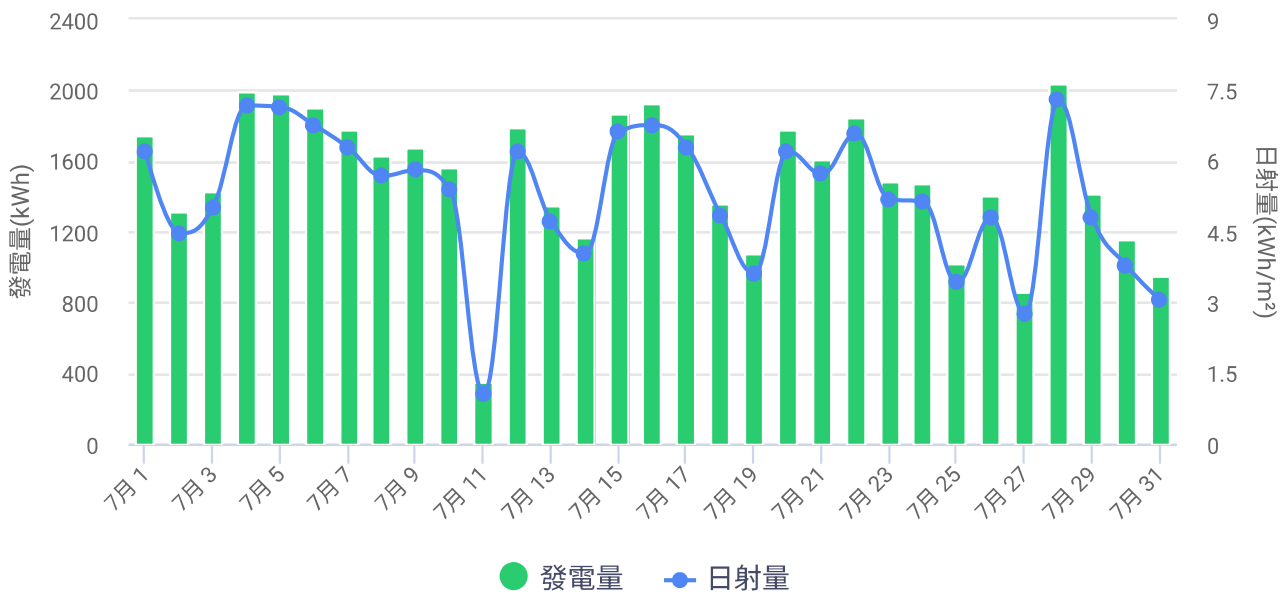

表格1. 2026/07/01-2026/07/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-07	46,676	138.02	162.71	84.8	85.6	205,403

表格2. 2026/07/01-2026/07/31 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.9	99.5

台中科技大學-昌明樓 2026|07

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/07/01-2026/07/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-07-01	1,738.9	5.14	6.19	83.0	82.9	7,652
2026-07-02	1,318	3.90	4.46	87.4	87.4	5,800
2026-07-03	1,431.5	4.23	5.03	84.2	84.2	6,299
2026-07-04	1,996.3	5.90	7.17	82.3	82.3	8,785
2026-07-05	1,983.7	5.87	7.14	82.2	82.1	8,730
2026-07-06	1,899.1	5.62	6.75	83.1	83.1	8,357
2026-07-07	1,780.2	5.26	6.27	83.9	83.9	7,834
2026-07-08	1,624.7	4.80	5.68	84.5	84.5	7,150
2026-07-09	1,673.2	4.95	5.80	85.2	85.2	7,363
2026-07-10	1,557.8	4.61	5.40	85.2	85.2	6,855
2026-07-11	351.7	1.04	1.06	97.9	98.1	1,548
2026-07-12	1,789.2	5.29	6.18	85.7	85.7	7,873
2026-07-13	1,351.7	4.00	4.71	84.9	84.9	5,948
2026-07-14	1,166.8	3.45	4.03	85.6	85.5	5,135
2026-07-15	1,864	5.51	6.61	83.3	83.3	8,203
2026-07-16	1,928.4	5.70	6.76	84.3	84.3	8,486
2026-07-17	1,750.1	5.18	6.30	82.1	82.1	7,701
2026-07-18	1,352.9	4.00	4.86	82.3	82.3	5,953
2026-07-19	1,075.5	3.18	3.62	87.9	87.8	4,733
2026-07-20	1,779.5	5.26	6.20	84.9	84.9	7,831
2026-07-21	1,610.5	4.76	5.72	83.3	83.2	7,087
2026-07-22	1,842	5.45	6.57	82.9	82.9	8,106
2026-07-23	1,485	4.39	5.19	84.7	84.6	6,535
2026-07-24	1,477.1	4.37	5.13	85.2	84.9	6,500
2026-07-25	1,022.5	3.02	3.42	88.3	88.3	4,500
2026-07-26	1,402.9	4.15	4.79	86.6	86.6	6,174
2026-07-27	860.4	2.54	2.77	92.0	91.9	3,786
2026-07-28	2,043.4	6.04	7.29	82.9	82.9	8,992
2026-07-29	1,415.8	4.19	4.78	87.6	87.6	6,230
2026-07-30	1,153.3	3.41	3.78	90.2	90.1	5,075
2026-07-31	950.1	2.81	3.05	92.1	92.1	4,181