


# 電站報表 2026|03

裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

### 發電量

圖表1. 2026/03/01-2026/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

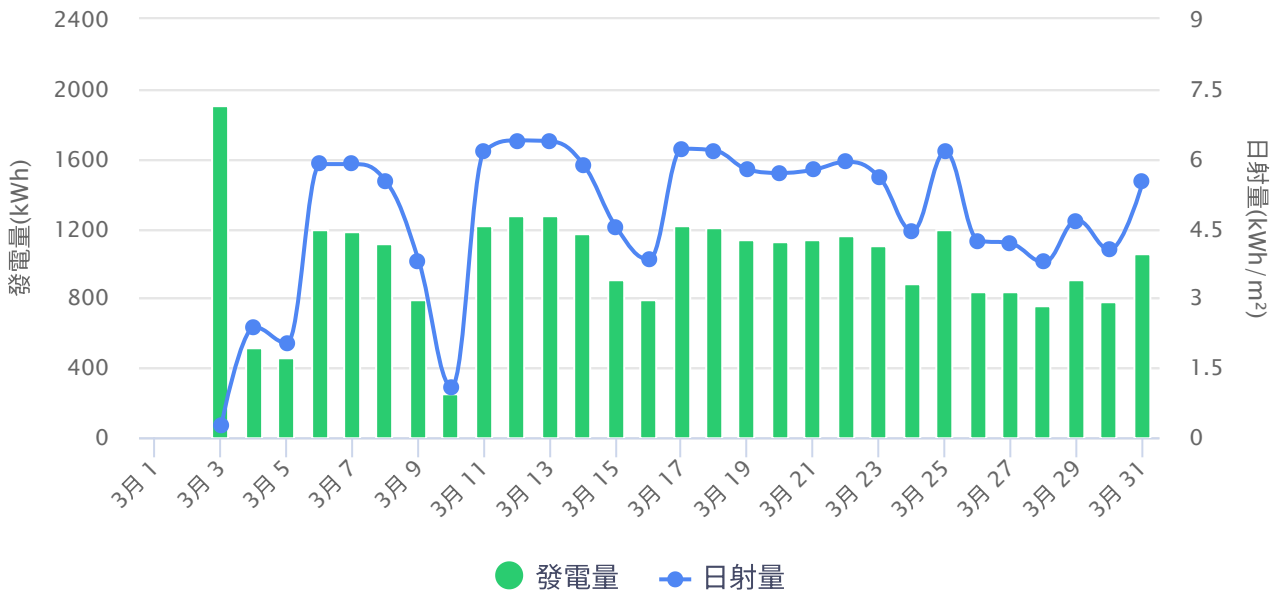

表格1. 2026/03/01-2026/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m <sup>2</sup> )	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-03	29,429.7	122.56	138.06	88.8	84.3	129,508

表格2. 2026/03/01-2026/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
91.5	99.4

# 台中科技大學-中正大樓 2026|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/03/01-2026/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m <sup>2</sup> )	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-03-01	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2026-03-02	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2026-03-03	1,904.4	7.93	0.27	2895.9	91.8	8,380
2026-03-04	520	2.17	2.37	91.5	91.5	2,288
2026-03-05	456.1	1.90	2.03	93.7	93.8	2,007
2026-03-06	1,189	4.95	5.88	84.2	84.2	5,232
2026-03-07	1,182.3	4.92	5.88	83.8	83.8	5,203
2026-03-08	1,118.3	4.66	5.51	84.5	84.5	4,921
2026-03-09	793.9	3.31	3.79	87.2	87.1	3,494
2026-03-10	250.6	1.04	1.09	95.5	95.5	1,103
2026-03-11	1,222.1	5.09	6.17	82.5	82.5	5,378
2026-03-12	1,277.5	5.32	6.39	83.2	83.2	5,622
2026-03-13	1,275.5	5.31	6.37	83.4	83.4	5,613
2026-03-14	1,168.3	4.87	5.87	82.8	82.8	5,141
2026-03-15	909.3	3.79	4.52	83.8	83.7	4,002
2026-03-16	796.3	3.32	3.83	86.6	86.5	3,504
2026-03-17	1,219.6	5.08	6.21	81.7	81.7	5,367
2026-03-18	1,207.6	5.03	6.17	81.4	81.5	5,314
2026-03-19	1,139.8	4.75	5.76	82.5	82.4	5,016
2026-03-20	1,126.1	4.69	5.69	82.5	82.5	4,956
2026-03-21	1,140.9	4.75	5.76	82.5	82.4	5,021
2026-03-22	1,158.1	4.82	5.93	81.4	81.4	5,096
2026-03-23	1,098.5	4.57	5.59	81.8	81.8	4,834
2026-03-24	883.1	3.68	4.45	82.6	82.6	3,886
2026-03-25	1,197.2	4.99	6.14	81.2	81.3	5,268
2026-03-26	841.8	3.51	4.24	82.6	82.6	3,704
2026-03-27	838.1	3.49	4.17	83.7	83.7	3,688
2026-03-28	761.5	3.17	3.77	84.0	84.0	3,351
2026-03-29	908.4	3.78	4.67	81.1	81.1	3,997
2026-03-30	784.3	3.27	4.04	80.9	80.9	3,451
2026-03-31	1,061.4	4.42	5.50	80.3	80.3	4,671