


# 電站報表 2025|11

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

## 發電量

圖表1. 2025/11/01-2025/11/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

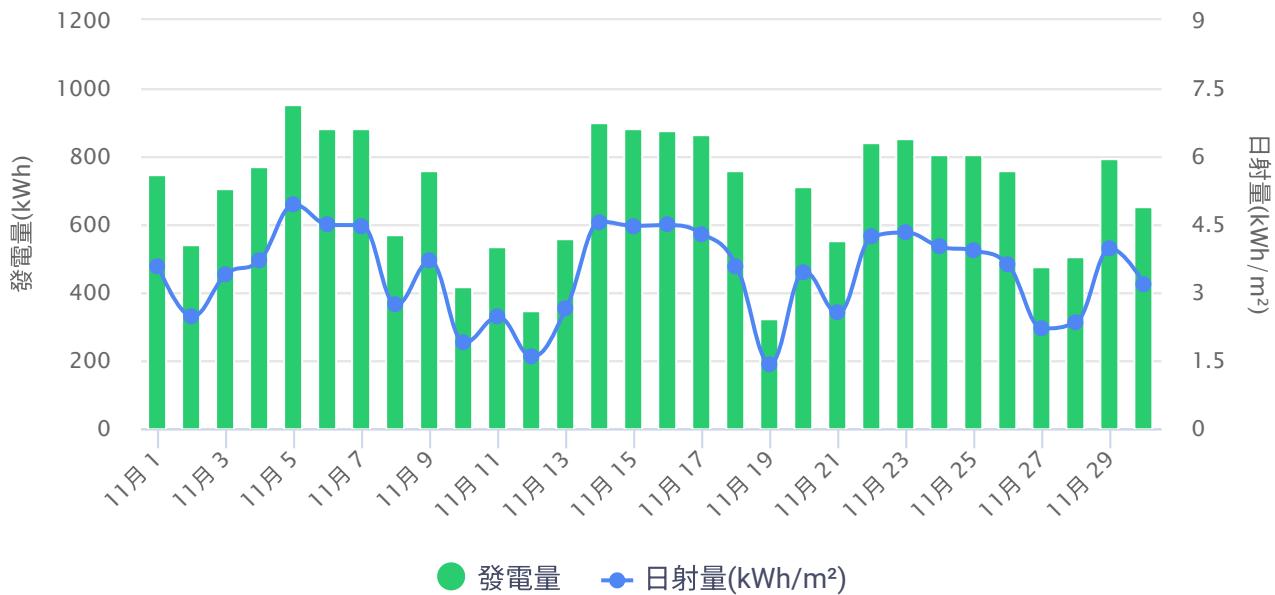

表格1. 2025/11/01-2025/11/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-11	21,025.9	87.56	102.59	86.3	92,527

表格2. 2025/11/01-2025/11/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.6

表格3. 2025/11/01-2025/11/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2025-11-01	748.5	3.12	3.58	87.1
2025-11-02	538.6	2.24	2.47	91.0
2025-11-03	707.5	2.95	3.40	86.7
2025-11-04	772.6	3.22	3.71	86.5
2025-11-05	954.3	3.97	4.93	80.6
2025-11-06	879.9	3.66	4.49	81.6
2025-11-07	880.2	3.67	4.47	81.9
2025-11-08	569	2.37	2.72	87.0
2025-11-09	757.8	3.16	3.69	85.6
2025-11-10	417.3	1.74	1.89	92.0
2025-11-11	536.1	2.23	2.46	90.9
2025-11-12	348.9	1.45	1.58	91.8
2025-11-13	559.6	2.33	2.64	88.1
2025-11-14	900.5	3.75	4.56	82.3
2025-11-15	884.3	3.68	4.47	82.5
2025-11-16	877.2	3.65	4.48	81.5
2025-11-17	861.9	3.59	4.29	83.7
2025-11-18	759.4	3.16	3.59	88.0
2025-11-19	321.6	1.34	1.43	93.9
2025-11-20	711.8	2.96	3.45	85.8
2025-11-21	550.1	2.29	2.54	90.2
2025-11-22	839	3.49	4.23	82.5
2025-11-23	851.6	3.55	4.32	82.2
2025-11-24	807.8	3.36	4.00	84.1
2025-11-25	804.2	3.35	3.92	85.5
2025-11-26	759	3.16	3.60	87.8
2025-11-27	474.6	1.98	2.20	89.8
2025-11-28	507.1	2.11	2.35	90.0
2025-11-29	794	3.31	3.96	83.4
2025-11-30	651.6	2.71	3.17	85.5