


電站報表 2025|11

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/11/01-2025/11/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

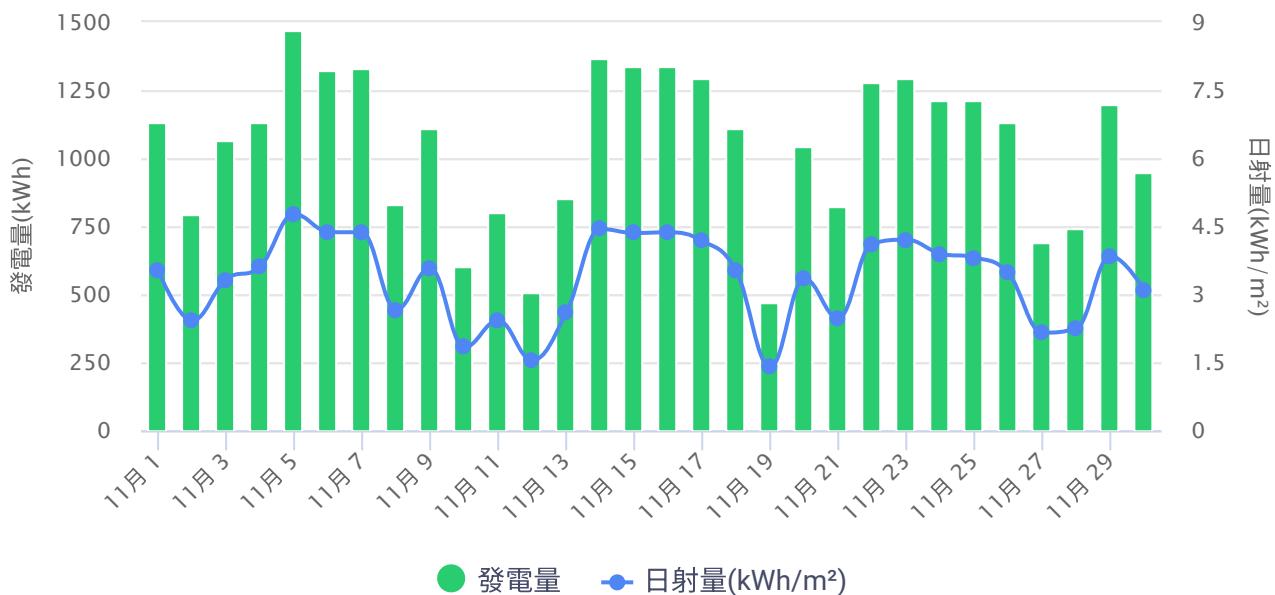

表格1. 2025/11/01-2025/11/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)	收入
2025-11	31,460.3	93.03	99.90	90.0	138,444

表格2. 2025/11/01-2025/11/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.3	96.7

台中科技大學-昌明樓 2025|11

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/11/01-2025/11/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-11-01	1,130	3.34	3.53	92.6
2025-11-02	791.5	2.34	2.42	94.0
2025-11-03	1,069	3.16	3.33	91.9
2025-11-04	1,135.4	3.36	3.61	89.0
2025-11-05	1,471.2	4.35	4.77	85.5
2025-11-06	1,326.9	3.92	4.38	86.1
2025-11-07	1,330.4	3.93	4.36	86.7
2025-11-08	831.7	2.46	2.66	88.8
2025-11-09	1,111.6	3.29	3.57	87.7
2025-11-10	601.1	1.78	1.83	93.3
2025-11-11	799.9	2.37	2.42	95.5
2025-11-12	508.7	1.50	1.55	93.5
2025-11-13	849.5	2.51	2.59	93.7
2025-11-14	1,367.8	4.04	4.44	87.3
2025-11-15	1,339.3	3.96	4.35	87.5
2025-11-16	1,339.5	3.96	4.37	87.6
2025-11-17	1,295.9	3.83	4.18	88.2
2025-11-18	1,110.4	3.28	3.51	90.4
2025-11-19	467.7	1.38	1.39	95.3
2025-11-20	1,042.6	3.08	3.34	88.4
2025-11-21	820	2.42	2.48	94.0
2025-11-22	1,276.4	3.77	4.12	87.8
2025-11-23	1,296.3	3.83	4.20	87.4
2025-11-24	1,216.8	3.60	3.90	89.1
2025-11-25	1,215.8	3.60	3.81	90.2
2025-11-26	1,135.9	3.36	3.46	90.6
2025-11-27	691.3	2.04	2.15	91.5
2025-11-28	742.9	2.20	2.25	91.9
2025-11-29	1,196.3	3.54	3.84	87.9
2025-11-30	948.5	2.80	3.08	86.9