


電站報表 2025|12

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/12/01-2025/12/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

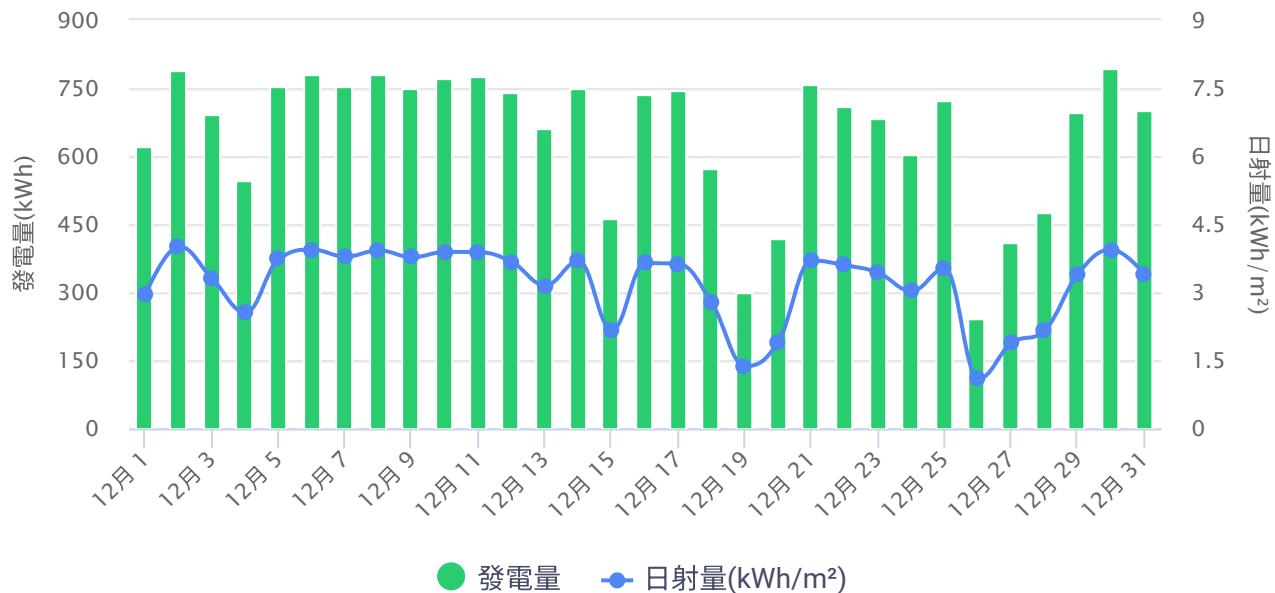

表格1. 2025/12/01-2025/12/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)	收入
2025-12	20,217.5	84.19	98.88	85.8	88,969

表格2. 2025/12/01-2025/12/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.1

台中科技大學-中正大樓 2025|12

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/12/01-2025/12/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-12-01	623.5	2.60	2.96	87.6
2025-12-02	787.6	3.28	4.01	81.8
2025-12-03	691	2.88	3.30	87.3
2025-12-04	546.6	2.28	2.55	89.1
2025-12-05	755	3.14	3.73	84.2
2025-12-06	782.1	3.26	3.94	82.6
2025-12-07	756.1	3.15	3.78	83.1
2025-12-08	782.3	3.26	3.92	83.0
2025-12-09	750.9	3.13	3.77	82.9
2025-12-10	771.9	3.21	3.89	82.7
2025-12-11	776.1	3.23	3.88	83.2
2025-12-12	743	3.09	3.66	84.4
2025-12-13	663.3	2.76	3.15	87.6
2025-12-14	751.7	3.13	3.68	85.0
2025-12-15	462.5	1.93	2.16	89.0
2025-12-16	735.7	3.06	3.64	84.1
2025-12-17	746.6	3.11	3.62	85.8
2025-12-18	573.4	2.39	2.77	86.3
2025-12-19	298.6	1.24	1.37	90.7
2025-12-20	421.2	1.75	1.92	91.4
2025-12-21	758.6	3.16	3.70	85.4
2025-12-22	711.8	2.96	3.60	82.4
2025-12-23	681.8	2.84	3.43	82.8
2025-12-24	603.3	2.51	3.03	83.0
2025-12-25	721.9	3.01	3.51	85.5
2025-12-26	242.4	1.01	1.09	92.2
2025-12-27	408.8	1.70	1.88	90.5
2025-12-28	477.1	1.99	2.17	91.7
2025-12-29	695.5	2.90	3.41	85.0
2025-12-30	794.9	3.31	3.94	84.0
2025-12-31	702.2	2.92	3.39	86.4