


電站報表 2025|06

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/06/01-2025/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

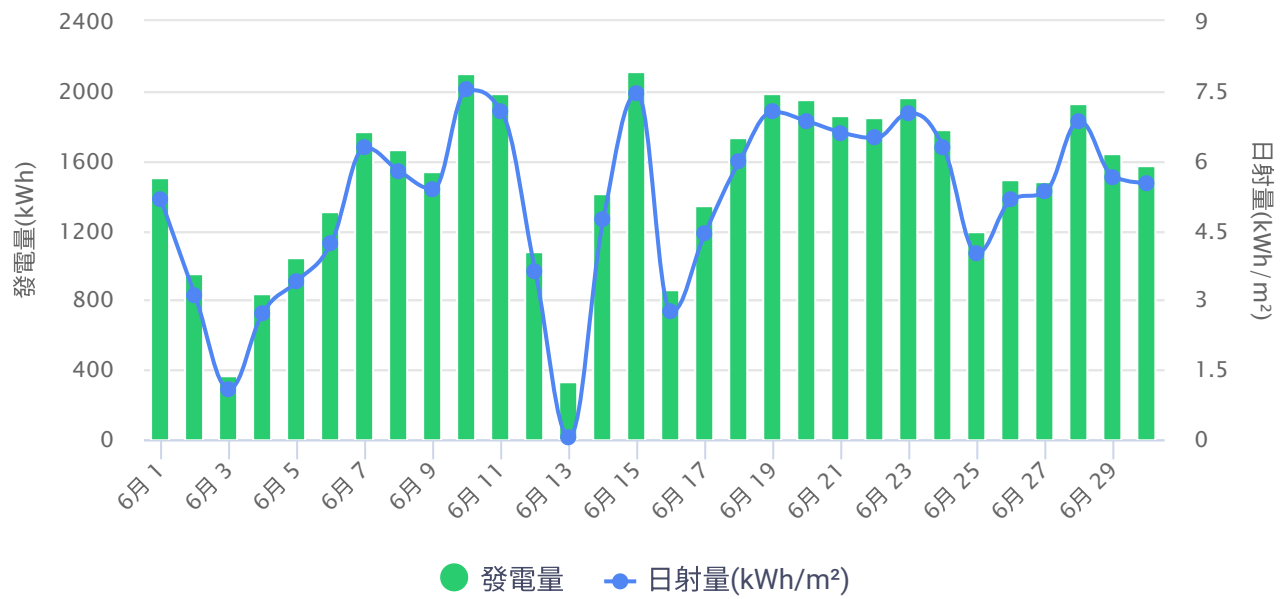

表格1. 2025/06/01-2025/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-06	44,661.8	132.07	153.52	86.9	196,539

表格2. 2025/06/01-2025/06/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
96.2	99.3

表格3. 2025/06/01-2025/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-06-01	1,507.4	4.46	5.15	86.3
2025-06-02	952	2.81	3.09	90.7
2025-06-03	372.4	1.10	1.09	99.8
2025-06-04	836.1	2.47	2.73	90.0
2025-06-05	1,048.2	3.10	3.40	90.9
2025-06-06	1,308.9	3.87	4.23	91.0
2025-06-07	1,768.2	5.23	6.28	83.2
2025-06-08	1,659.9	4.91	5.77	84.7
2025-06-09	1,535.6	4.54	5.39	83.9
2025-06-10	2,106.1	6.23	7.52	82.6
2025-06-11	1,981.7	5.86	7.06	82.7
2025-06-12	1,075	3.18	3.63	87.5
2025-06-13	335.8	0.99	0.06	108.8
2025-06-14	1,413.9	4.18	4.72	88.4
2025-06-15	2,118.3	6.26	7.44	81.7
2025-06-16	860.3	2.54	2.74	92.4
2025-06-17	1,345.6	3.98	4.44	89.2
2025-06-18	1,728.5	5.11	5.98	85.3
2025-06-19	1,992.2	5.89	7.05	83.4
2025-06-20	1,952.1	5.77	6.85	84.2
2025-06-21	1,860.1	5.50	6.61	83.2
2025-06-22	1,848	5.46	6.48	83.9
2025-06-23	1,965.9	5.81	7.02	82.5
2025-06-24	1,777.9	5.26	6.29	83.4
2025-06-25	1,190.7	3.52	4.01	87.5
2025-06-26	1,495.3	4.42	5.15	85.8
2025-06-27	1,482.7	4.38	5.33	80.5
2025-06-28	1,930.7	5.71	6.85	83.3
2025-06-29	1,643.8	4.86	5.66	85.9
2025-06-30	1,568.6	4.64	5.51	84.1