


電站報表 2025|11

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/11/01-2025/11/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

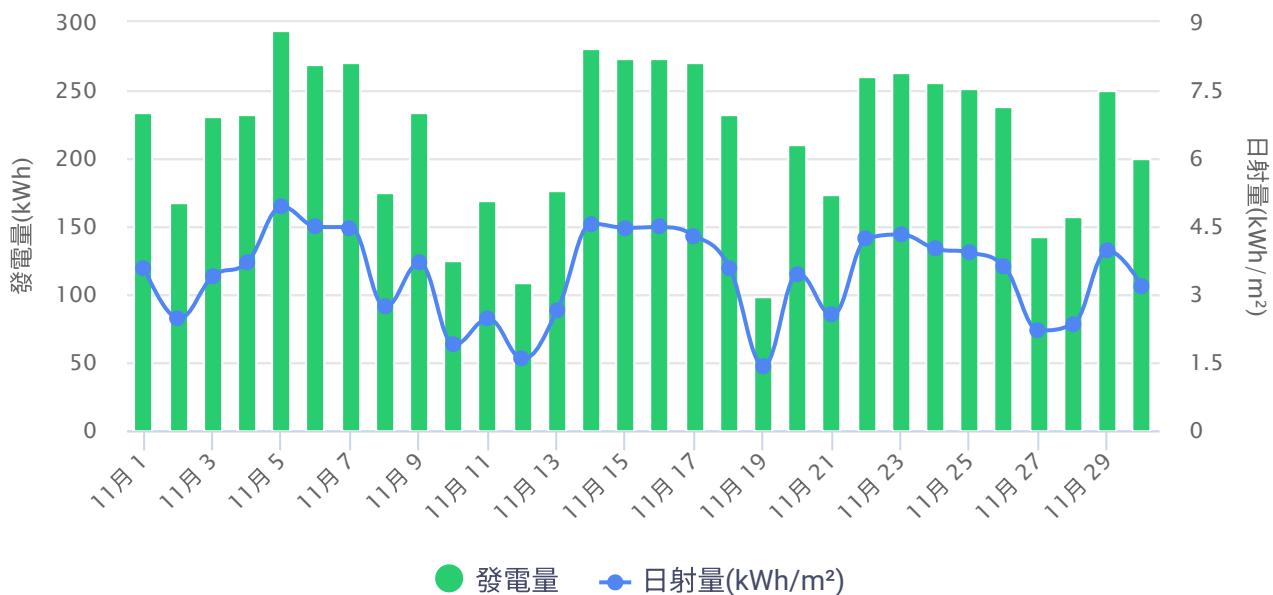

表格1. 2025/11/01-2025/11/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-11	6,520.5	87.24	102.59	86.0	28,694

表格2. 2025/11/01-2025/11/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	100.0

台中科技大學-弘業樓 2025|11

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/11/01-2025/11/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-11-01	233.1	3.12	3.58	87.2
2025-11-02	167.8	2.25	2.47	91.1
2025-11-03	230.4	3.08	3.40	90.7
2025-11-04	232.9	3.12	3.71	83.9
2025-11-05	294.5	3.94	4.93	79.9
2025-11-06	269	3.60	4.49	80.1
2025-11-07	271	3.63	4.47	81.1
2025-11-08	175.3	2.35	2.72	86.1
2025-11-09	233.6	3.12	3.69	84.8
2025-11-10	125.7	1.68	1.89	89.1
2025-11-11	168.5	2.25	2.46	91.8
2025-11-12	108.2	1.45	1.58	91.5
2025-11-13	176.9	2.37	2.64	89.5
2025-11-14	280.6	3.75	4.56	82.4
2025-11-15	274.1	3.67	4.47	82.1
2025-11-16	273.6	3.66	4.48	81.7
2025-11-17	270.8	3.62	4.29	84.5
2025-11-18	232.7	3.11	3.59	86.7
2025-11-19	98.9	1.32	1.43	92.7
2025-11-20	210.3	2.81	3.45	81.5
2025-11-21	173.4	2.32	2.54	91.4
2025-11-22	260	3.48	4.23	82.3
2025-11-23	263.2	3.52	4.32	81.3
2025-11-24	256.4	3.43	4.00	85.7
2025-11-25	251.2	3.36	3.92	85.8
2025-11-26	238.1	3.19	3.60	88.5
2025-11-27	142.9	1.91	2.20	86.9
2025-11-28	156.9	2.10	2.35	89.5
2025-11-29	250.1	3.35	3.96	84.4
2025-11-30	200.5	2.68	3.17	84.6