

電站報表


2026|08

裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2026/08/01-2026/08/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

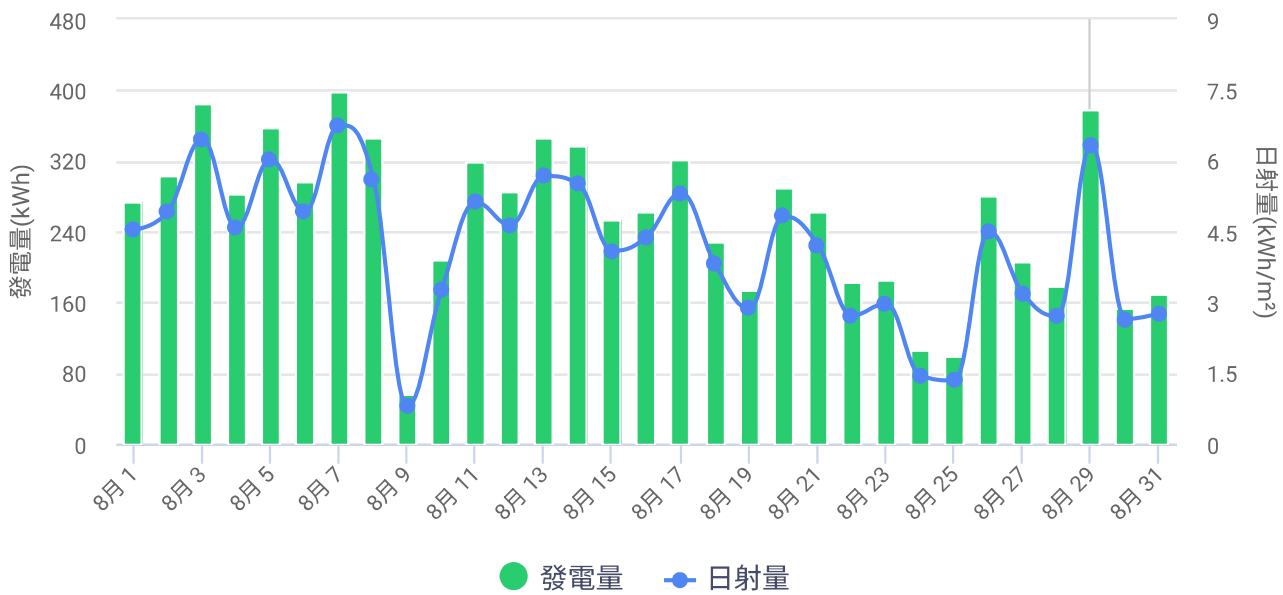

表格1. 2026/08/01-2026/08/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-08	7,933.8	106.15	128.96	82.3	83.7	34,913

表格2. 2026/08/01-2026/08/31 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.6	100.0

台中科技大學-弘業樓 2026|08

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/08/01-2026/08/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-08-01	274.6	3.67	4.54	81.0	80.7	1,208
2026-08-02	303.5	4.06	4.93	82.4	82.4	1,336
2026-08-03	385.4	5.16	6.46	79.9	79.9	1,696
2026-08-04	282.6	3.78	4.58	82.5	82.5	1,244
2026-08-05	358.8	4.80	6.03	79.7	79.7	1,579
2026-08-06	297.5	3.98	4.92	80.9	80.9	1,309
2026-08-07	398.4	5.33	6.76	78.9	78.9	1,753
2026-08-08	346.5	4.64	5.62	82.5	82.5	1,525
2026-08-09	56	0.75	0.80	94.1	94.3	246
2026-08-10	208.3	2.79	3.26	85.6	85.6	917
2026-08-11	318.4	4.26	5.12	83.1	83.1	1,401
2026-08-12	285.8	3.82	4.64	82.5	82.5	1,258
2026-08-13	345.8	4.63	5.68	81.5	81.5	1,522
2026-08-14	338.3	4.53	5.51	82.1	82.1	1,489
2026-08-15	254.4	3.40	4.09	83.3	83.3	1,120
2026-08-16	263	3.52	4.39	80.1	80.1	1,157
2026-08-17	321.5	4.30	5.32	80.9	80.9	1,415
2026-08-18	229.5	3.07	3.80	80.9	80.9	1,010
2026-08-19	175	2.34	2.87	81.6	81.6	770
2026-08-20	289.5	3.87	4.83	80.2	79.9	1,274
2026-08-21	262.4	3.51	4.21	83.4	83.5	1,155
2026-08-22	182.8	2.45	2.72	90.0	90.0	804
2026-08-23	186.6	2.50	2.97	84.0	84.0	821
2026-08-24	106.4	1.42	1.45	97.9	97.9	468
2026-08-25	98.6	1.32	1.34	98.6	98.6	434
2026-08-26	280.6	3.75	4.50	83.5	83.5	1,235
2026-08-27	206.1	2.76	3.19	86.5	86.5	907
2026-08-28	178.2	2.38	2.71	88.1	88.1	784
2026-08-29	377	5.04	6.33	79.7	79.7	1,659
2026-08-30	153	2.05	2.65	77.3	76.8	673
2026-08-31	169.1	2.26	2.77	81.7	81.7	744