

電站報表


2026|06

裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2026/06/01-2026/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

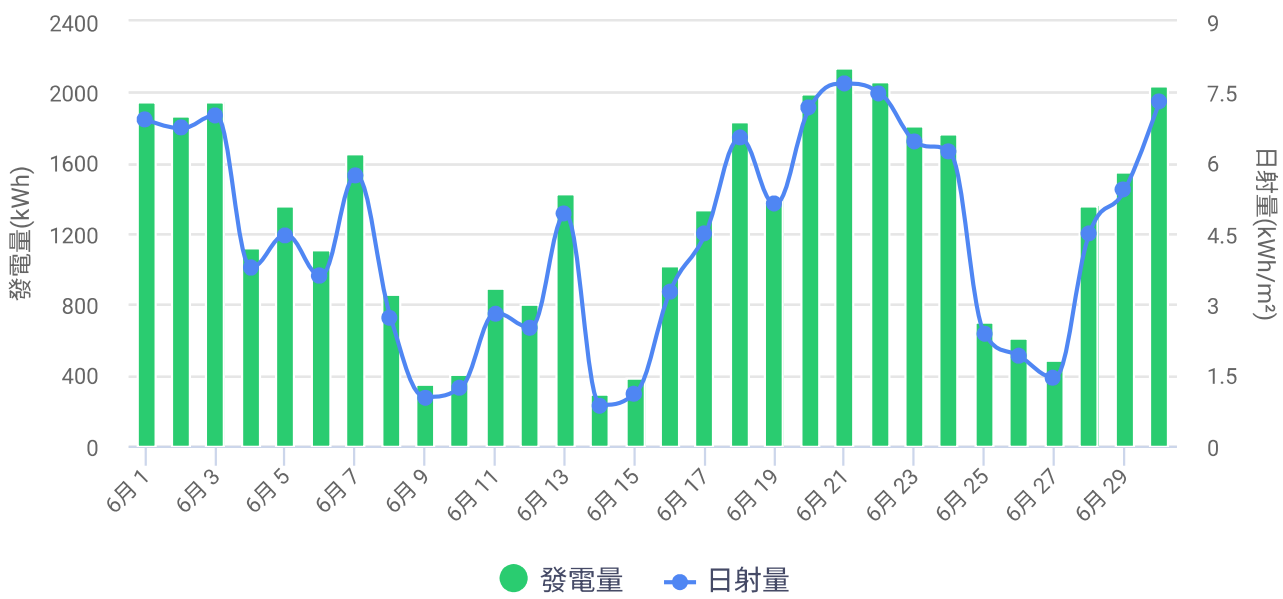

表格1. 2026/06/01-2026/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-06	38,510.1	113.87	132.86	85.7	88.6	169,468

表格2. 2026/06/01-2026/06/30 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.1	99.3

台中科技大學-昌明樓 2026|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/06/01-2026/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
 ＊市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-06-01	1,949.5	5.76	6.91	83.4	83.4	8,579
2026-06-02	1,866.6	5.52	6.73	82.0	81.9	8,214
2026-06-03	1,951.6	5.77	7.01	82.3	82.2	8,588
2026-06-04	1,118.8	3.31	3.78	87.5	87.5	4,923
2026-06-05	1,362.4	4.03	4.47	90.1	90.0	5,995
2026-06-06	1,108.8	3.28	3.61	90.9	90.9	4,879
2026-06-07	1,655.3	4.89	5.73	85.4	84.8	7,284
2026-06-08	855	2.53	2.70	93.6	93.6	3,763
2026-06-09	355.7	1.05	1.04	101.1	100.9	1,565
2026-06-10	407.3	1.20	1.23	97.8	97.4	1,792
2026-06-11	894.1	2.64	2.82	93.7	93.6	3,935
2026-06-12	799.3	2.36	2.51	94.1	94.0	3,517
2026-06-13	1,426.1	4.22	4.91	85.8	85.8	6,276
2026-06-14	298.3	0.88	0.87	101.2	101.2	1,313
2026-06-15	379.4	1.12	1.11	101.1	100.8	1,670
2026-06-16	1,014.4	3.00	3.29	91.2	91.0	4,464
2026-06-17	1,337.7	3.96	4.49	88.1	88.0	5,887
2026-06-18	1,834	5.42	6.52	83.2	83.1	8,071
2026-06-19	1,389.2	4.11	5.12	80.2	80.1	6,113
2026-06-20	1,996.2	5.90	7.18	82.2	82.2	8,785
2026-06-21	2,137.8	6.32	7.68	82.3	82.3	9,408
2026-06-22	2,060.3	6.09	7.48	81.4	81.4	9,067
2026-06-23	1,811.6	5.36	6.46	82.9	82.9	7,972
2026-06-24	1,763.6	5.21	6.23	83.6	83.6	7,761
2026-06-25	698.8	2.07	2.37	87.1	87.0	3,075
2026-06-26	607.2	1.80	1.90	94.7	94.6	2,672
2026-06-27	485.2	1.43	1.45	99.2	98.8	2,135
2026-06-28	1,354.8	4.01	4.50	89.0	89.0	5,962
2026-06-29	1,555.6	4.60	5.42	84.8	84.7	6,845
2026-06-30	2,035.6	6.02	7.31	82.3	82.3	8,958