

電站報表


2026|07

裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2026/07/01-2026/07/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

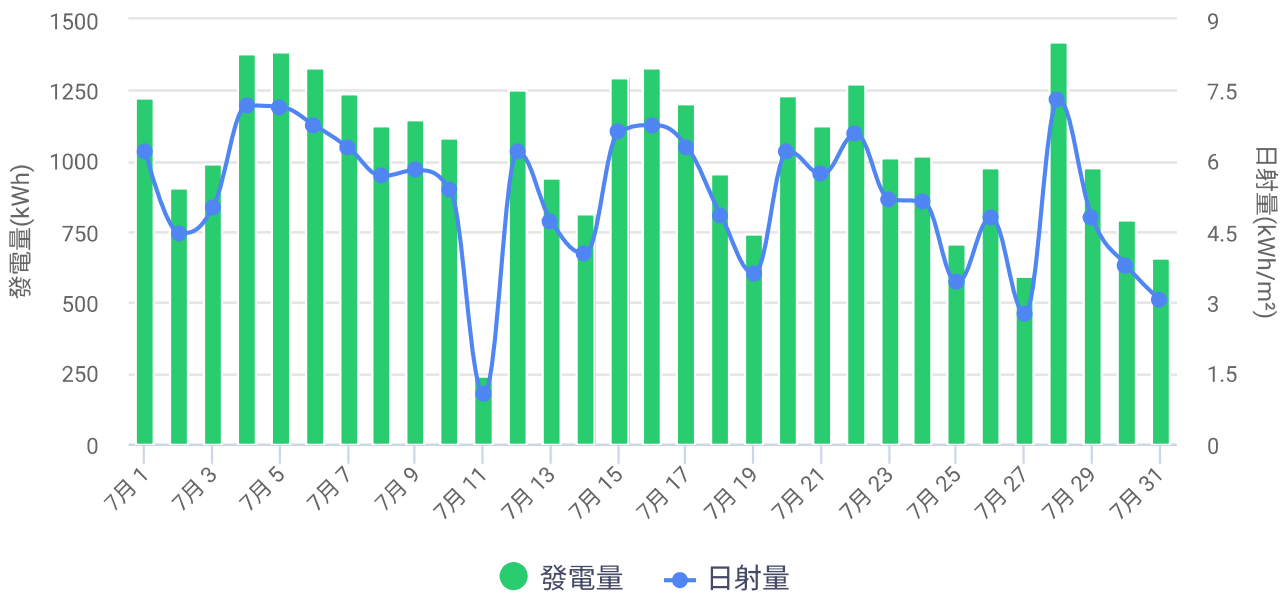

表格1. 2026/07/01-2026/07/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-07	32,347.7	134.71	162.71	82.8	83.5	142,349

表格2. 2026/07/01-2026/07/31 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.9	99.3

台中科技大學-中正大樓 2026|07

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/07/01-2026/07/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-07-01	1,221.5	5.09	6.19	82.1	82.1	5,375
2026-07-02	907	3.78	4.46	84.8	84.8	3,991
2026-07-03	988.2	4.12	5.03	81.9	81.9	4,349
2026-07-04	1,383.1	5.76	7.17	80.3	80.3	6,086
2026-07-05	1,387.4	5.78	7.14	80.9	80.9	6,105
2026-07-06	1,326.9	5.53	6.75	81.8	81.8	5,839
2026-07-07	1,235.1	5.14	6.27	82.0	82.0	5,435
2026-07-08	1,122.7	4.68	5.68	82.3	82.3	4,941
2026-07-09	1,146.1	4.77	5.80	82.2	82.2	5,043
2026-07-10	1,081.6	4.50	5.40	83.4	83.4	4,760
2026-07-11	239.4	1.00	1.06	93.9	94.1	1,054
2026-07-12	1,250.4	5.21	6.18	84.3	84.3	5,502
2026-07-13	941.8	3.92	4.71	83.3	83.4	4,145
2026-07-14	815	3.39	4.03	84.2	84.2	3,587
2026-07-15	1,293.1	5.38	6.61	81.4	81.4	5,690
2026-07-16	1,331.7	5.55	6.76	82.0	82.0	5,860
2026-07-17	1,203	5.01	6.30	79.5	79.5	5,294
2026-07-18	953.3	3.97	4.86	81.6	81.7	4,195
2026-07-19	739.5	3.08	3.62	85.1	85.0	3,254
2026-07-20	1,229.6	5.12	6.20	82.6	82.6	5,411
2026-07-21	1,121.7	4.67	5.72	81.7	81.7	4,936
2026-07-22	1,276.9	5.32	6.57	81.0	81.0	5,619
2026-07-23	1,014.8	4.23	5.19	81.5	81.5	4,466
2026-07-24	1,018.1	4.24	5.13	82.7	82.7	4,480
2026-07-25	708.5	2.95	3.42	86.2	86.2	3,118
2026-07-26	975.1	4.06	4.79	84.8	84.8	4,291
2026-07-27	591.1	2.46	2.77	89.0	89.0	2,601
2026-07-28	1,423.6	5.93	7.29	81.4	81.4	6,264
2026-07-29	975.8	4.06	4.78	85.0	85.0	4,294
2026-07-30	791.1	3.29	3.78	87.1	87.1	3,481
2026-07-31	654.8	2.73	3.05	89.4	89.4	2,881