


電站報表 2025|07

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/07/01-2025/07/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

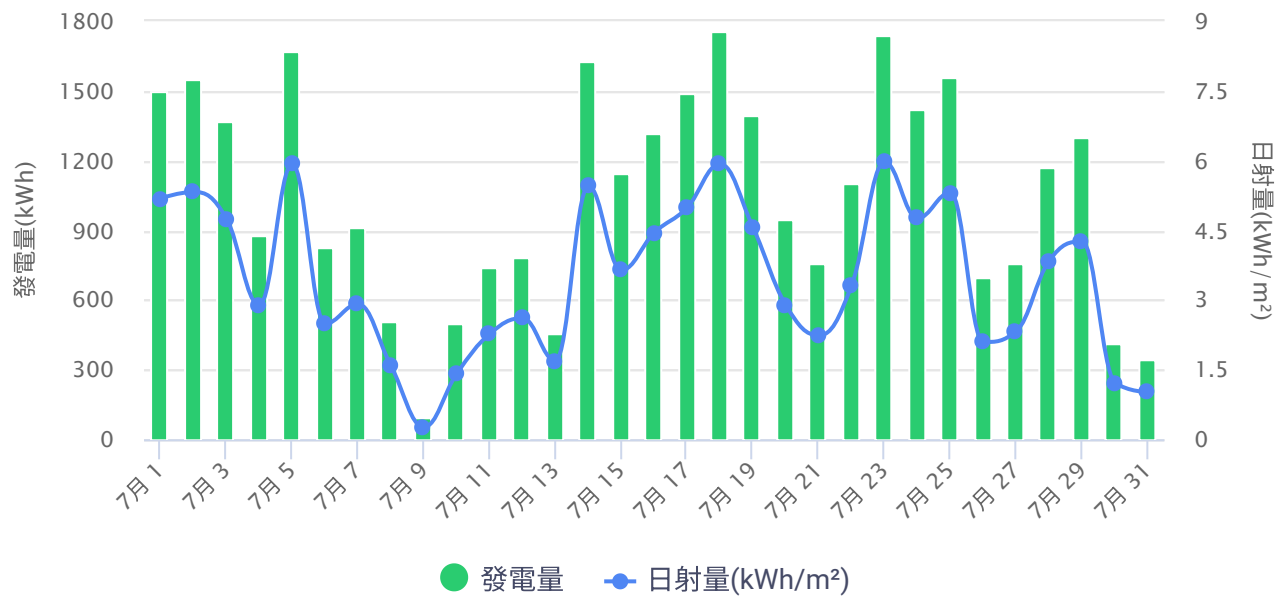

表格1. 2025/07/01-2025/07/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-07	32,735.6	96.80	107.57	90.3	144,056

表格2. 2025/07/01-2025/07/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
96.1	95.1

表格3. 2025/07/01-2025/07/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-07-01	1,494.4	4.42	5.19	85.1
2025-07-02	1,551.8	4.59	5.32	86.2
2025-07-03	1,372.3	4.06	4.75	85.3
2025-07-04	881.3	2.61	2.89	90.1
2025-07-05	1,673.7	4.95	5.93	83.4
2025-07-06	826.7	2.44	2.49	97.5
2025-07-07	914.5	2.70	2.91	92.9
2025-07-08	512.3	1.51	1.58	92.6
2025-07-09	95.9	0.28	0.27	106.3
2025-07-10	499.4	1.48	1.41	104.2
2025-07-11	738.5	2.18	2.27	96.2
2025-07-12	783.3	2.32	2.61	88.4
2025-07-13	458.7	1.36	1.69	80.0
2025-07-14	1,624.6	4.80	5.45	84.9
2025-07-15	1,143.6	3.38	3.64	89.9
2025-07-16	1,316.2	3.89	4.45	85.3
2025-07-17	1,489.7	4.41	4.99	84.9
2025-07-18	1,756.6	5.19	5.92	84.7
2025-07-19	1,395.2	4.13	4.56	86.0
2025-07-20	949.1	2.81	2.89	93.7
2025-07-21	755.7	2.23	2.24	96.8
2025-07-22	1,106	3.27	3.32	95.4
2025-07-23	1,740.9	5.15	5.97	83.6
2025-07-24	1,419.6	4.20	4.76	83.8
2025-07-25	1,562.5	4.62	5.31	83.1
2025-07-26	699.1	2.07	2.09	95.1
2025-07-27	757.2	2.24	2.33	93.5
2025-07-28	1,167.1	3.45	3.84	86.7
2025-07-29	1,296.6	3.83	4.26	88.0
2025-07-30	412.2	1.22	1.22	96.7
2025-07-31	341.4	1.01	1.02	97.5