

# 電站報表


2026|05

裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

### 發電量

圖表1. 2026/05/01-2026/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

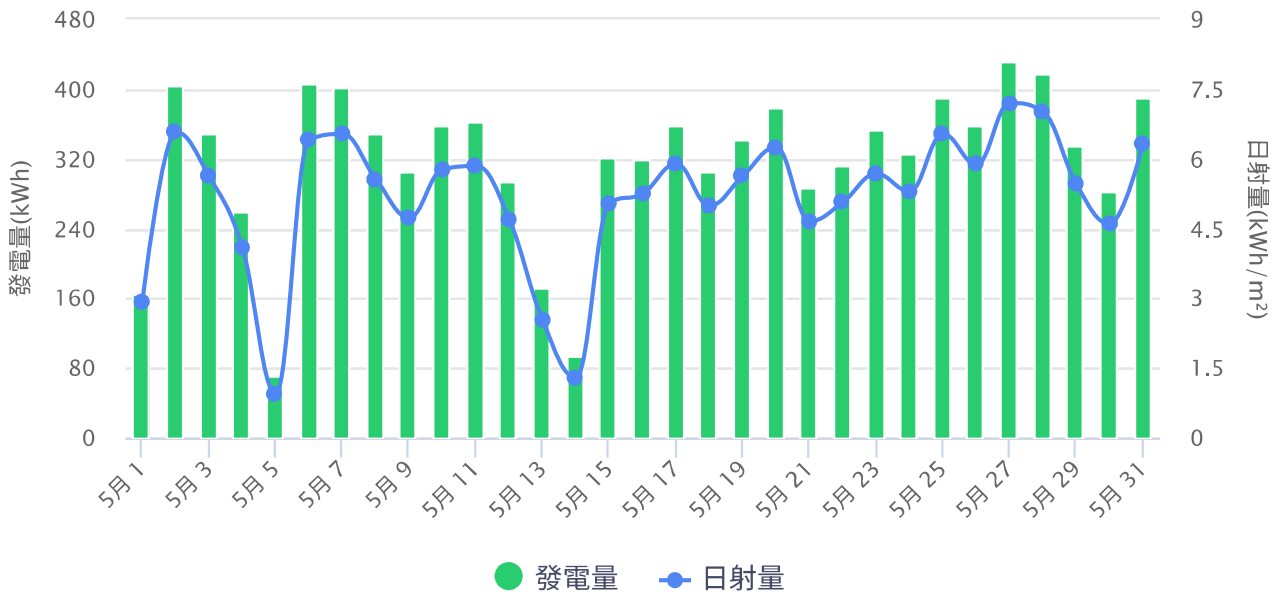

表格1. 2026/05/01-2026/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-05	9,905.5	132.53	160.31	82.7	83.6	43,590

表格2. 2026/05/01-2026/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.9	98.6

# 台中科技大學-弘業樓 2026|05

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/05/01-2026/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-05-01	165	2.21	2.92	75.6	75.6	726
2026-05-02	404.3	5.41	6.57	82.3	82.3	1,779
2026-05-03	348.3	4.66	5.62	82.9	82.9	1,533
2026-05-04	260.3	3.48	4.08	85.4	85.4	1,146
2026-05-05	70.4	0.94	0.95	99.1	99.1	310
2026-05-06	405.5	5.43	6.41	84.6	84.6	1,784
2026-05-07	401.1	5.37	6.53	82.2	82.2	1,765
2026-05-08	349.2	4.67	5.56	84.0	84.0	1,537
2026-05-09	305.9	4.09	4.73	86.4	86.5	1,346
2026-05-10	358.8	4.80	5.77	83.1	82.9	1,579
2026-05-11	363.9	4.87	5.84	83.3	83.3	1,601
2026-05-12	294.2	3.94	4.69	84.0	84.0	1,295
2026-05-13	172.2	2.30	2.52	91.5	91.5	758
2026-05-14	93.5	1.25	1.30	96.5	96.5	411
2026-05-15	322.2	4.31	5.04	85.5	85.2	1,418
2026-05-16	320	4.28	5.25	81.5	81.5	1,408
2026-05-17	359.1	4.80	5.89	81.5	81.5	1,580
2026-05-18	304.7	4.08	4.99	81.6	81.7	1,341
2026-05-19	343	4.59	5.63	81.5	81.5	1,509
2026-05-20	378.4	5.06	6.25	81.0	81.0	1,665
2026-05-21	287	3.84	4.66	82.5	82.5	1,263
2026-05-22	312.3	4.18	5.07	82.3	82.3	1,374
2026-05-23	353.3	4.73	5.68	83.2	83.2	1,555
2026-05-24	325	4.35	5.30	82.1	82.1	1,430
2026-05-25	390.9	5.23	6.53	80.1	80.1	1,720
2026-05-26	357.2	4.78	5.88	81.3	81.3	1,572
2026-05-27	432.6	5.79	7.20	80.3	80.3	1,904
2026-05-28	417.2	5.58	7.01	79.7	79.7	1,836
2026-05-29	336.4	4.50	5.45	82.5	82.5	1,480
2026-05-30	283.5	3.79	4.60	82.4	82.4	1,248
2026-05-31	390.2	5.22	6.35	82.2	82.2	1,717